

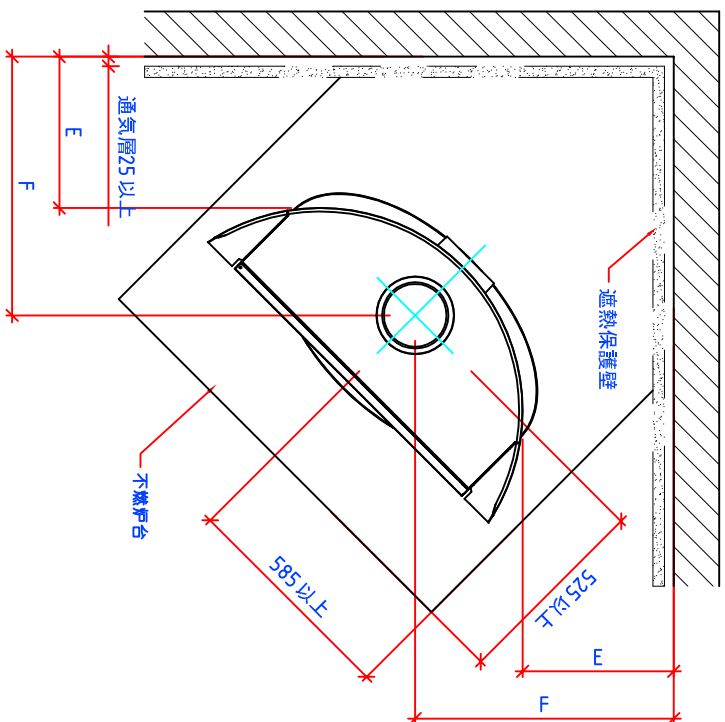
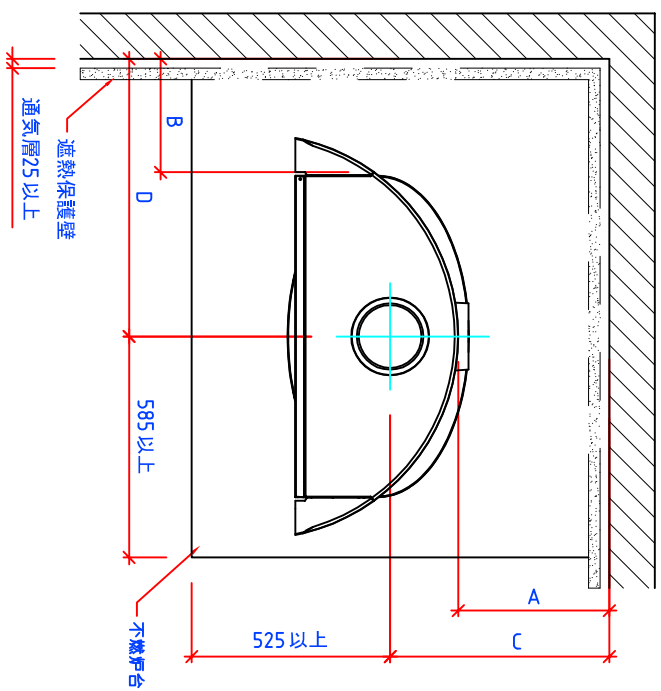
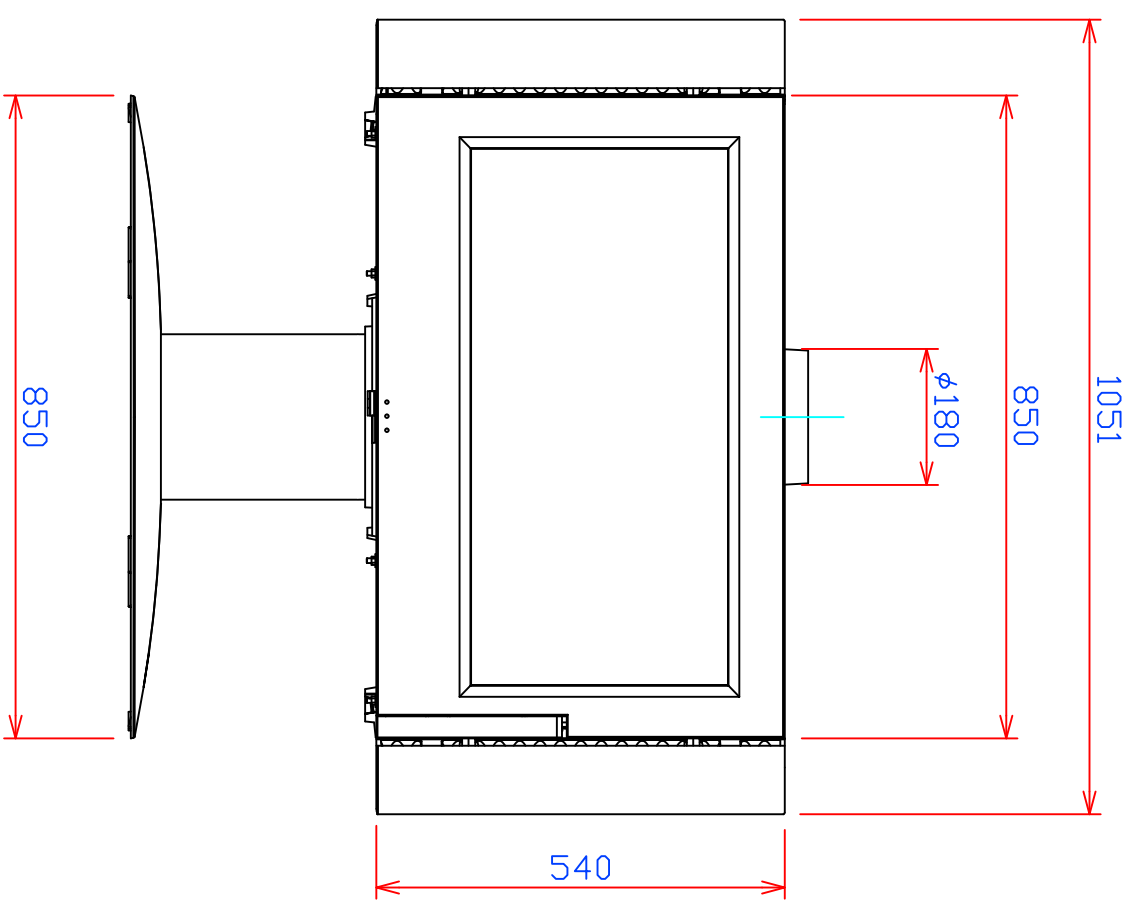
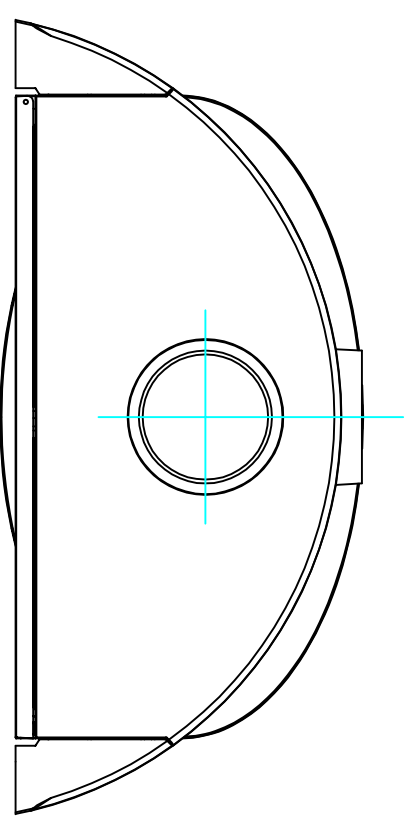


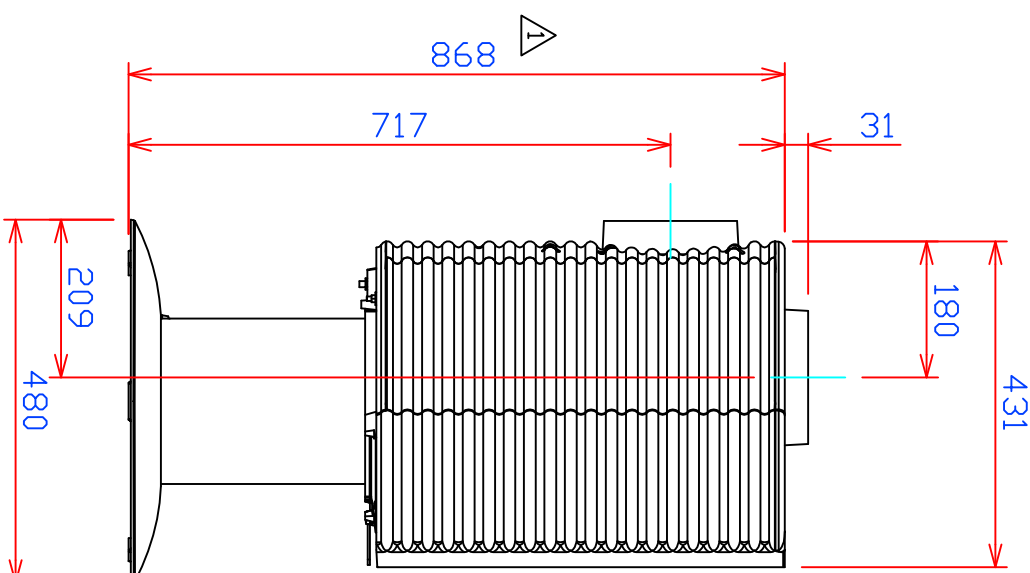

最小離隔距離 (mm)						
壁 仕 上	A	B	C	D	E	F
可燃壁 (遊熱保護壁無し)	800	600	979	1034	800	1084
可燃壁 + 遊熱保護壁	400	300	579	734	400	684
不燃壁 (遊熱保護壁無し)	300	300	479	734	300	584
不燃壁 + 遊熱保護壁	150	150	329	584	150	434

遮熱保溫壁は、不燃材料（金属板の場合は板厚0.8mm以上）により構成され25mm以上の空気層を有すること。
不燃材料により構成される戸台大きさはストロー前面においては300mm以上、側面においては100mm以上を確保すること。

遮熱保護壁高さは1450mm以上とすること。

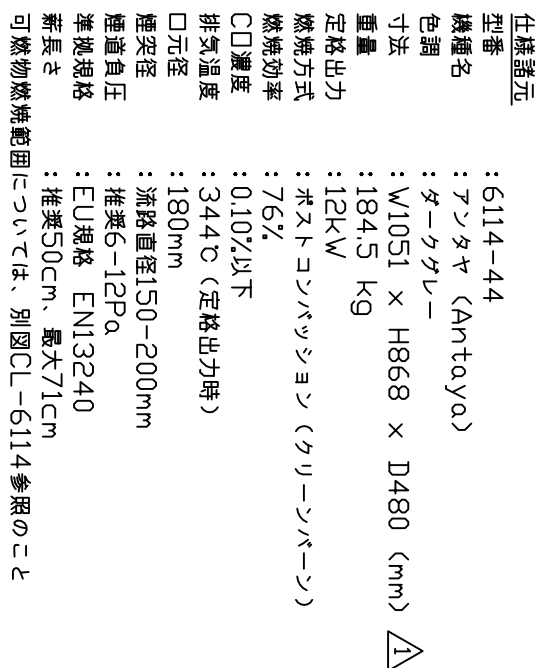

BORG SYSTEM

BORG SYSTEM CO.,LTD. E-Mail info@borg-system.jp
TEL 042-786-2320 FAX 042-786-2325

△		2012-05-05	Table of installation distance added	JN
△		2011-02-04	Stove height corrected	JN
REV	POS	DATE	DESCRIPTION	SIGN
Designed by JN			B65 Admin Number	Scale 1:10

Date
2011-06-22

Wood Burning Stove
Invicta Antaya

System Code

Drawing Number
6114

Revision
02