



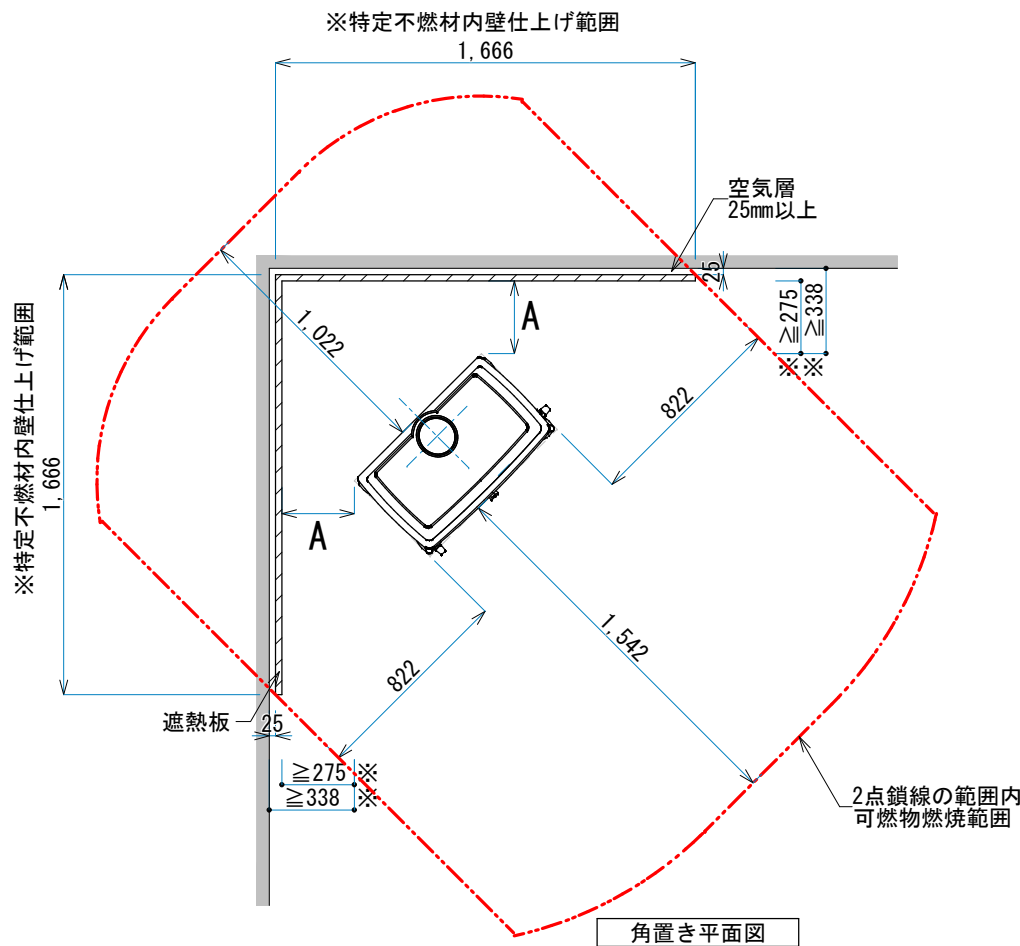

角置き平面図

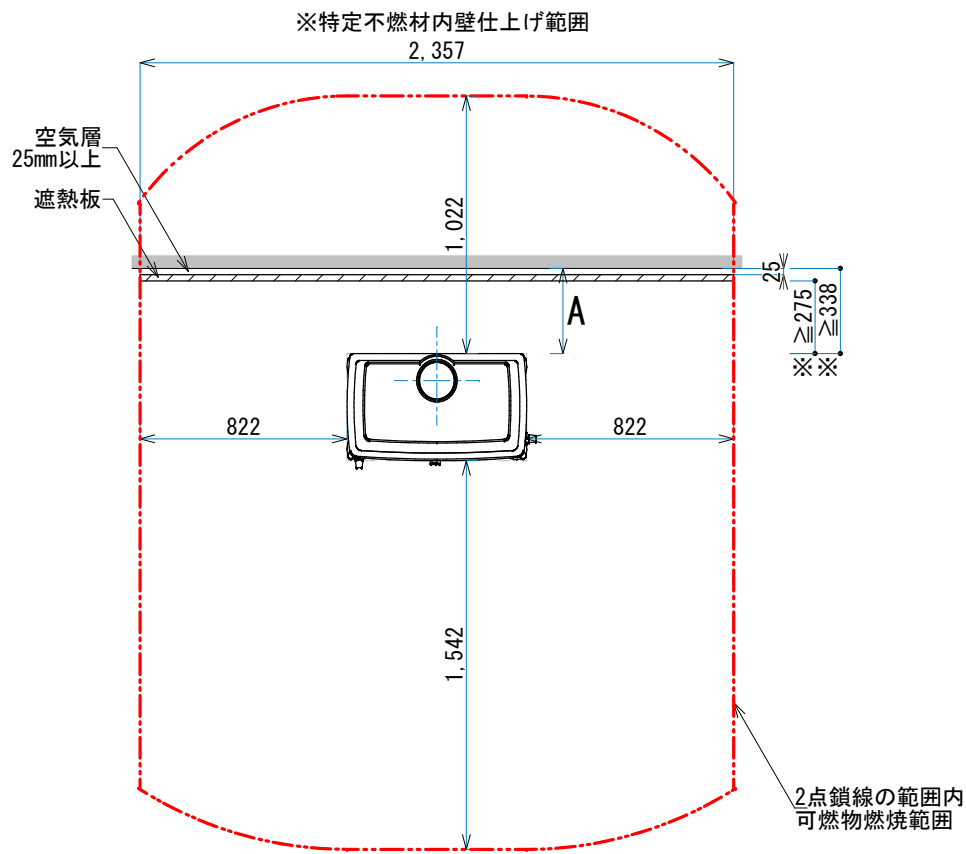


平置き平面図

ストーブ等の可燃物燃焼範囲 LssI


各面積	
・正面/背面	$Av (71.3 \times 57.0) + (16.1 \times 3.9) = 4126.9 \text{ cm}^2$
・側面	$Av (42.5 \times 57.0) + (16.1 \times 3.9) = 2668.6 \text{ cm}^2$
・上面	$Av 71.3 \times 42.5 = 3030.3 \text{ cm}^2$

ストーブ等可燃物燃焼水平距離	
・正面(ガラス)	$LSop = 2.4 \sqrt{Av} \quad 154.18 \text{ cm} \quad \approx 1542 \text{ mm}$
・側面	$LssI = 1.59 \sqrt{Av} \quad 82.14 \text{ cm} \quad \approx 822 \text{ mm}$
・背面	$LssI = 1.59 \sqrt{Av} \quad 102.14 \text{ cm} \quad \approx 1022 \text{ mm}$
・上面	$HS = 0.0160 (1 + 10000 / (Ah + 800)) Ah$ $115.98 \text{ cm} \quad \approx 1160 \text{ mm}$


- 特定不燃材「遮熱板」の素材・材料
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ・コンクリート | ・金属板 |
| ・レンガ | ・モルタル |
| ・瓦 | ・しっくい |
| ・陶磁器質タイル | ・石 |
| ・繊維強化セメント板 | ・厚さ12mm以上の石膏ボード |
| ・厚さ3mm以上のガラス繊維入りセメント板 | (但しボード用原紙の厚さが0.6mm以下の物に限る) |
| ・厚さ5mm以上の繊維混合ケイ酸カルシウム板 | ・ロックウール |
| ・鉄鋼 | ・グラスウール板 |

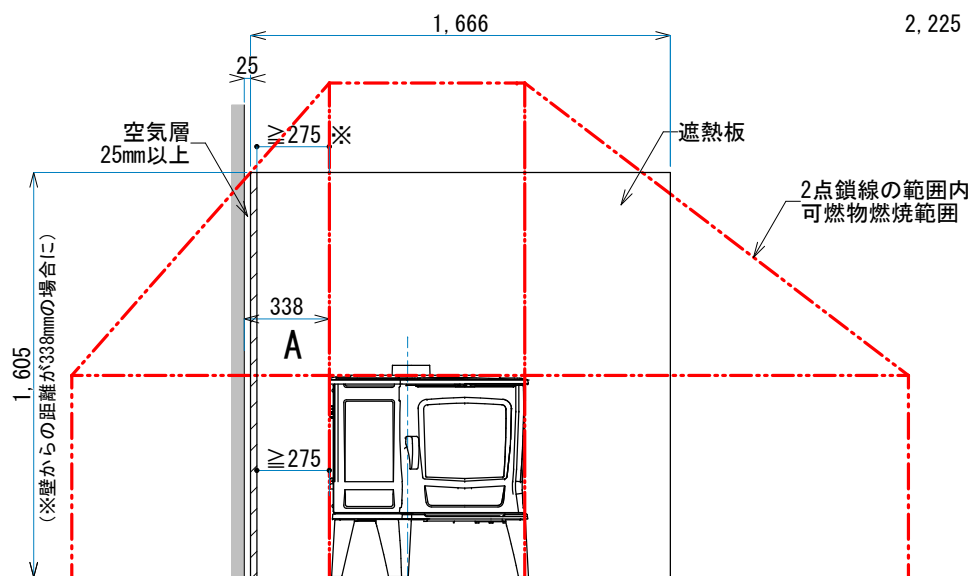

角置き側面図

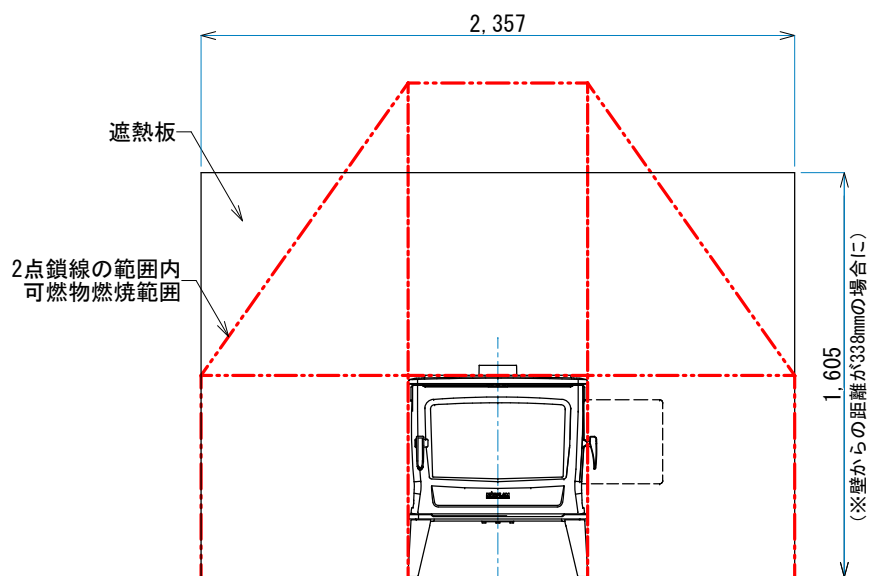

立面図

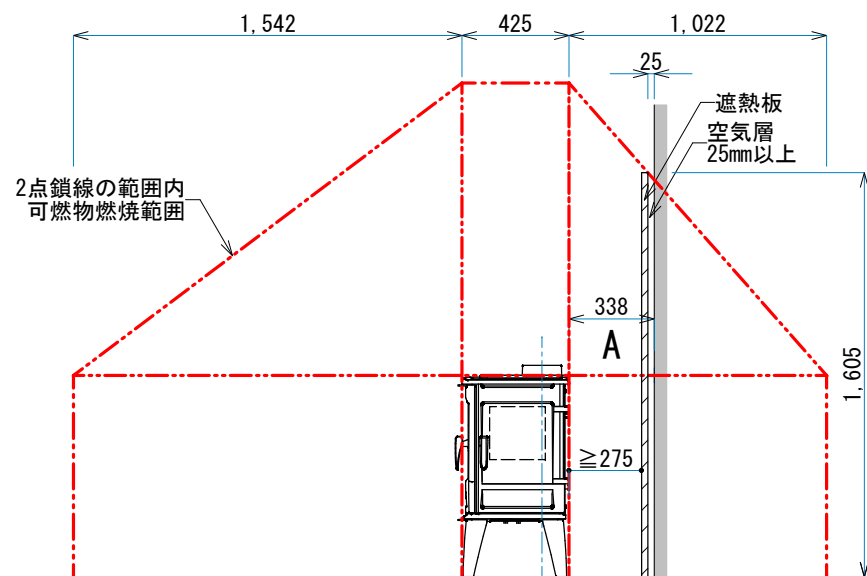

側面図

平21国交告示第二百二十五号 第一項 二号イ、ロ（ストーブの発熱量18kw以下のストーブを設置した室に限る）

NORFLAM

Title 国交省告示第225号可燃物燃焼範囲図（平成21年）
株式会社 エープラス

Title Forte(上面煙突接続)
● 本 社 〒396-0217長野県伊那市高遠町上山田86 Phone 0265-94-6121 Fax. 0265-94-5138

承認	担当	作図	Date 1	Date 2	Date 3	Date 4
小林	小林	宮原	17/02/14	18/03/14	18/08/29	

Scale 1/30 No. 6
www.aplusinc.jp