
□クリアランスチャート


壁からの安全距離


	平行設置				コーナー設置		ストーブ正面から可燃物まで
	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	
可燃壁仕上げ面より	400mm	758mm	250mm	352mm	300mm	611mm	800mm
有効に遮熱されている壁	100mm	458mm	100mm	202mm	100mm	411mm	


＊有効に遮熱されている壁とは可燃壁と特定不燃材の間に空気層25㎜以上設けた遮熱板等の表面をさします。

*薪ストーブ設置室内装は「火気使用室内装」の仕上げにして下さい。

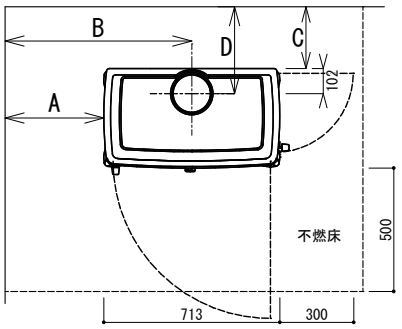

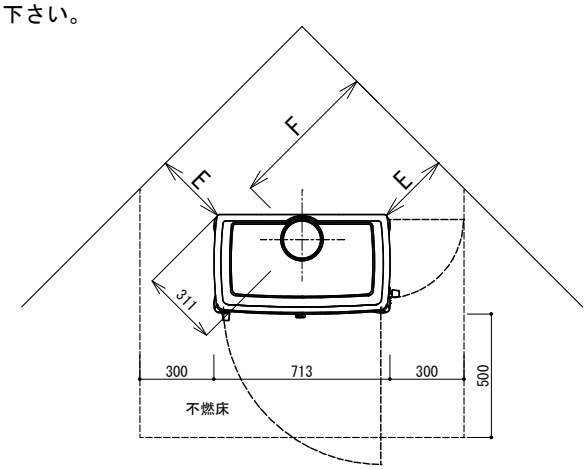


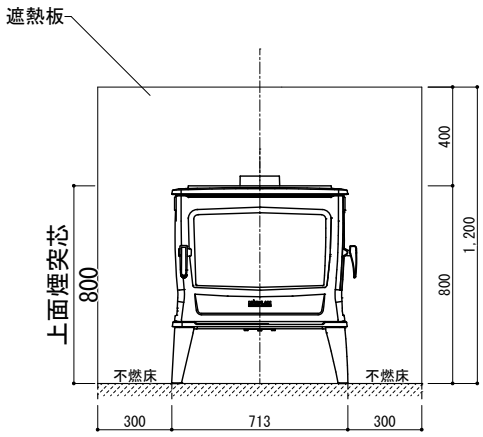

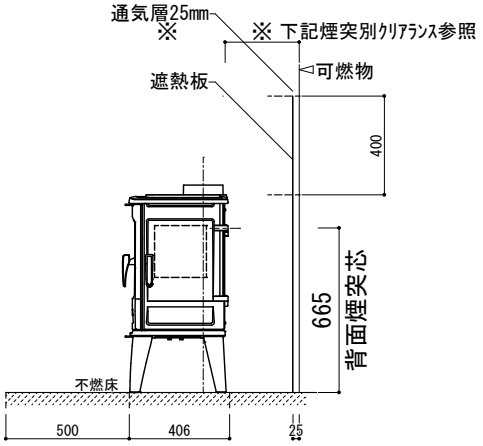

□ 煙突クリアランス（可燃物より）
※ ストーブを設置する際は、ストーブと煙突の両方のクリアランスを満たすよう設置してください。

◎ 煙突の離隔距離
（厳守距離）

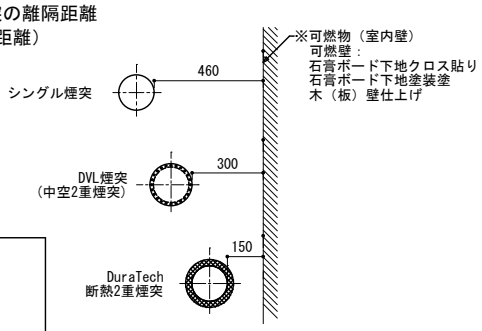

□ 煙突クリアランス（可燃物より）

Duratech断熱二重煙突	125mm以上	(*煙突外表面よりの距離)
DVL室内中空二重煙突	300mm以上	(*煙突外表面よりの距離)
シングル煙突	460mm以上	(*煙突外表面よりの距離)

□ 遮熱壁については「特定不燃材」を、不燃床については「不燃材料」を用いてください。

【参考】
H21年 国土交通省告示225号
H16年 国土交通省告示1178号

c2017.10.1A-plus inc.