

$$A_v \text{ (正面/背面)} = 62.6 \times 62.0 = 3881.2$$

※アッシュリッップ含む

$$A_h \text{ (上面)} = 66.0 \times 54.5 = 3597$$

L_s : ストーブ等可燃物燃焼水平距離 (mm)

$$L_{ssl} \text{ (側方/開口部以外の面)} = 1.59\sqrt{A_v} \text{ (側面)} \div 821$$
$$L_{\text{sop}}(\text{前方/ガラス有開口部}) = 2.40\sqrt{Av}(\text{正面/背面}) \div 1495$$
$$L_{ssl} \text{ (後方/開口部以外の面)} = 1.59\sqrt{A_v} \text{ (正面/背面)} \approx 990$$


Hs : ストーブ等可燃物燃焼垂直距離 (mm)

$$H_s \text{ (上方)} = 0.0106 \left(1 + \frac{10000}{A_h + 800} \right) A_h \doteq 1247$$

※ 2 : 遮熱板等とストーブ等との距離
(遮熱板等の厚みを含む) は27.5cm以上とすること

※ 3 : 遮熱板等とストーブ等可燃物燃焼部分の壁との距離は2.5cm以上とすること

※ 4 : 特定不燃材料とする

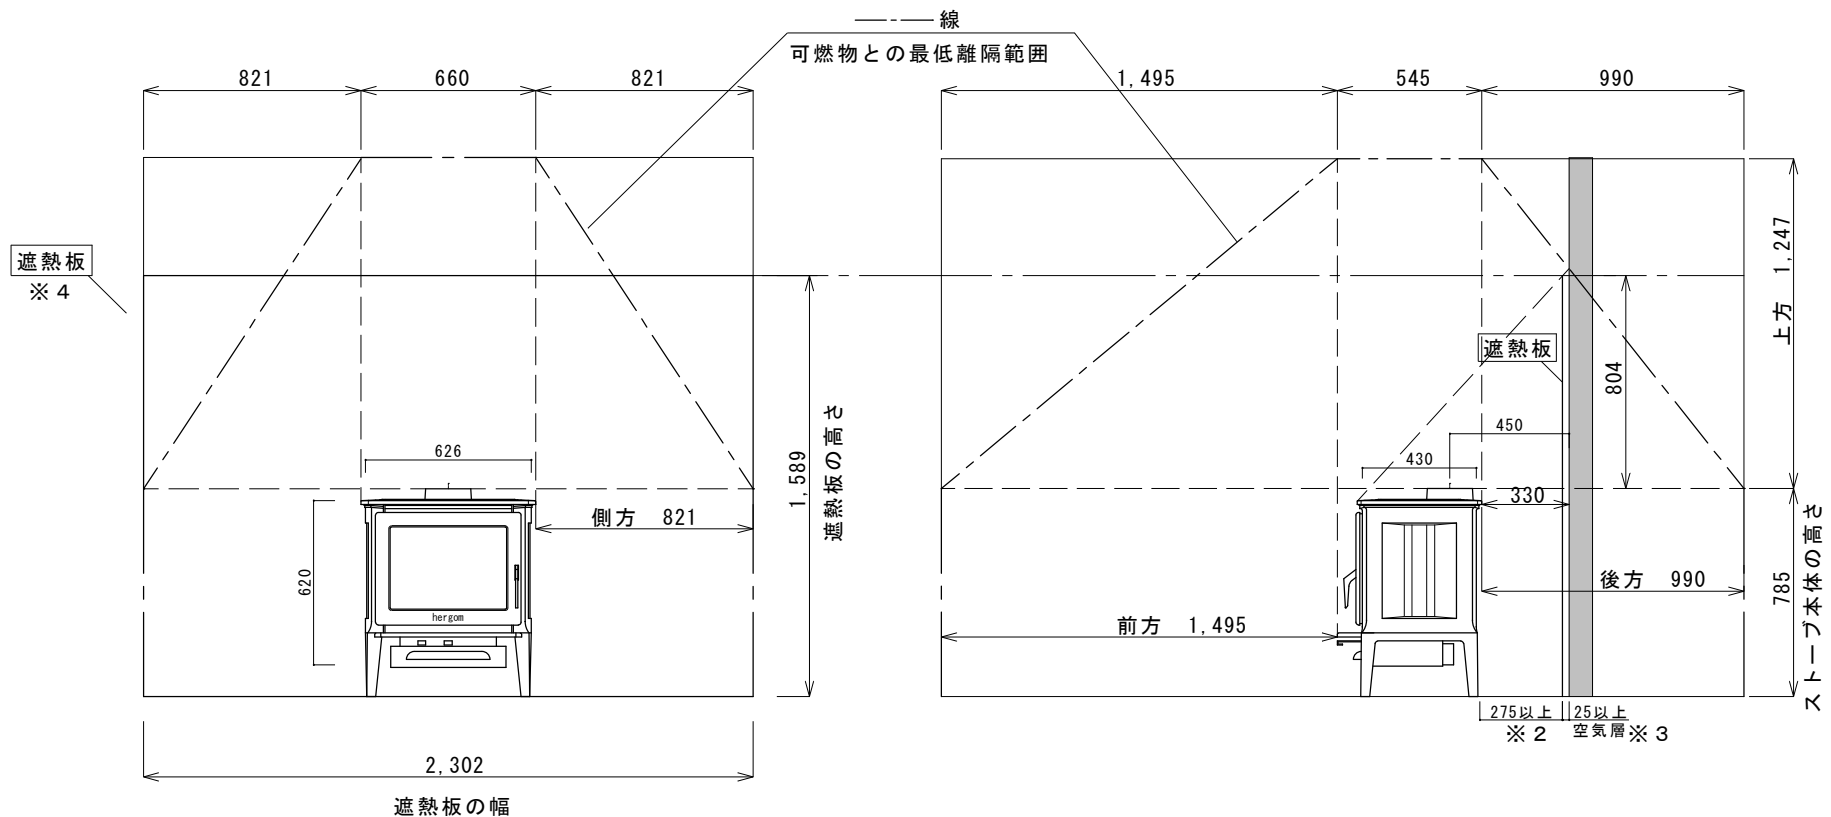

※1：ストーブ等は1秒間当の発熱量が18kw以下のもの

DATE	MEMO	<i>Nagano and Sohsyo Company Limited</i> Phone: 0267-32-2353 Fax: 027-32-2690	SUBJECT			機種名			SHEET NO.
			内装制限告示内容に基づく設置図			E - 3 0 M ※ 1			
			SCALE 1 : 20	DATE '16/ 8/ 31	CHECK	DRAFT Kobayashi	CON		