
火気使用室の内装制限に従い設置する場合

※平屋/最上階等、内装制限を受けない場合の設置も準ずる

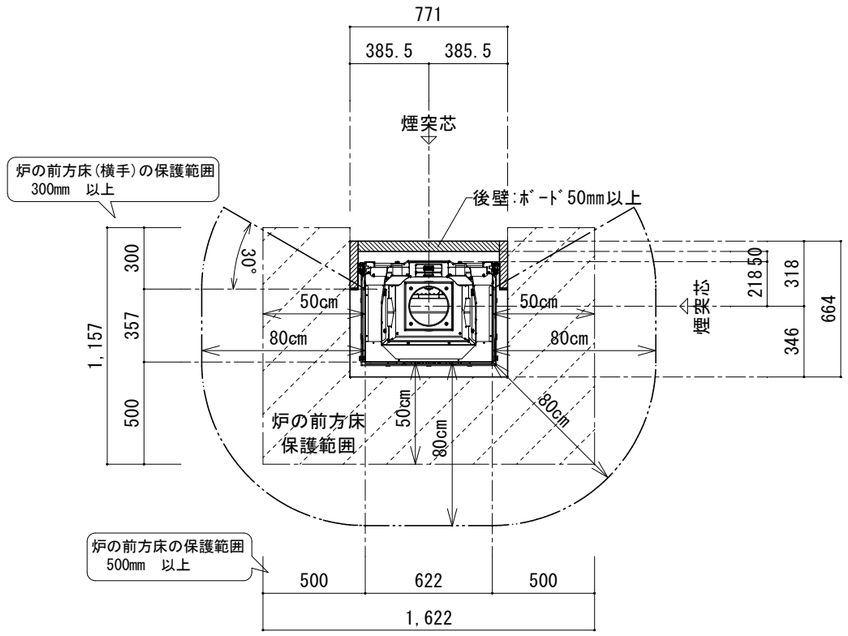

留意事項

1. 本図面は火気使用室の内装制限（壁・天井の仕上げを準不燃とする）に従い、
   [ストーブメーカーの定める離隔距離]と[SkamoEnclosuBoard不燃断熱ボード]を
   組み合わせて施工を行う際の標準的な施工基準を示す。

2. エンクロージャー(囲い)として施工する断熱不燃ボード"SkamoEnclosureBoard"の
   可燃物側の施工最小厚は下記以上必ず確保して下さい。


   天井 80mm / 後壁 50mm / 側壁 −mm / 床 0mm

   ※床の断熱不燃ボード"SkamoEnclosureBoard"の施工厚は0mmですが、
   ストーブを据え付ける床は必ず不燃材料で防火上有効に保護してください。


3. ストーブ本体とエンクロージャー(囲い)とのクリアランスはテクニカルデータシートに従い、
   50mm 以上必ず確保してください。

建築基準法や各自治体の火災予防条例等を考慮し、
所轄監督官庁と事前協議の上、指示に従って施工を行って下さい。


対流給排気ガラリは
間取りに応じて気流の流れが
滞らない位置に設ける事。

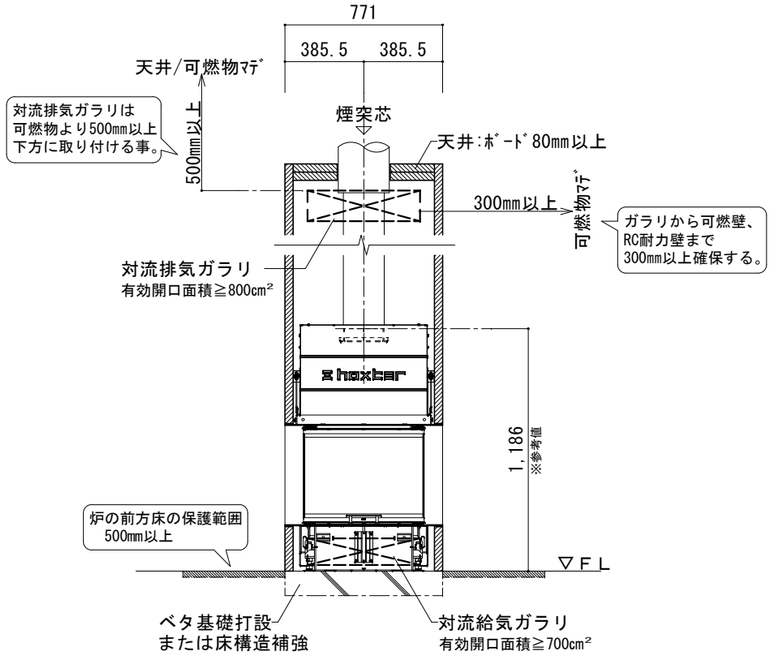

対流給排気ガラリの位置及び形状は
規定範囲内で任意に設置可能。

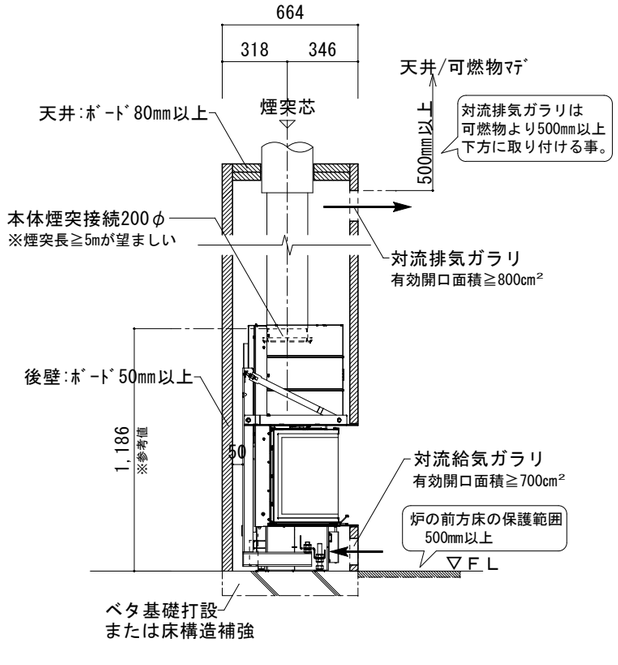

天井ボードに中空層を設け厚さ80mm以上確保する場合の施工例

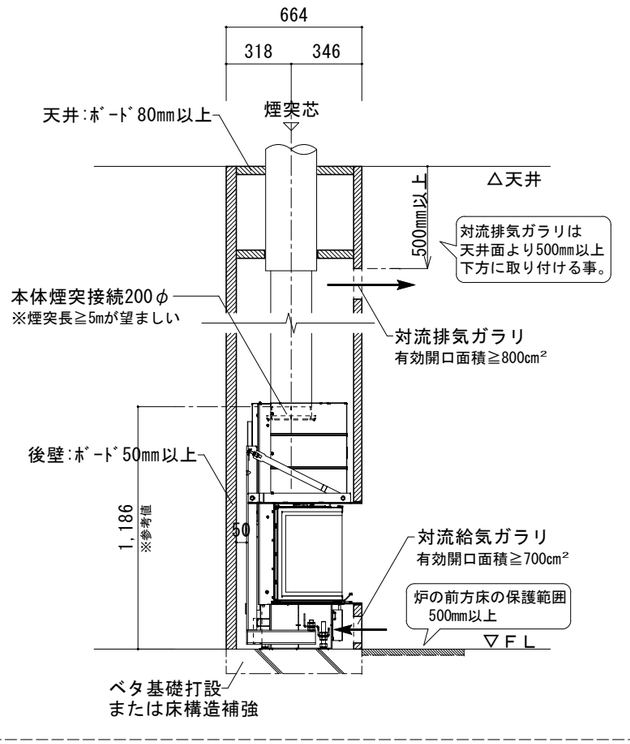

FIRESIDE COMPANY LTD.

ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂497-871
TEL.0265-82-4676 / FAX.0265-82-4683

JOB NAME	SCALE	DRAWING NO.	DRAWN	CHECKED	APROVED	MEMO
HOXTER UKA35/60/35/50Sh ﾋﾞﾙﾄﾞｵﾝﾌﾚｰﾑ出幅70mm	S=1/30		池上			
SHEET TITLE	PAPER SIZE	DATE				
施工標準図（火気使用室の内装制限に従い設置）	A3	2022/01/25				