

設置計画資料




設置計画資料

112 De Manincor : # D0108BK ドミノ 8


1. 本体図

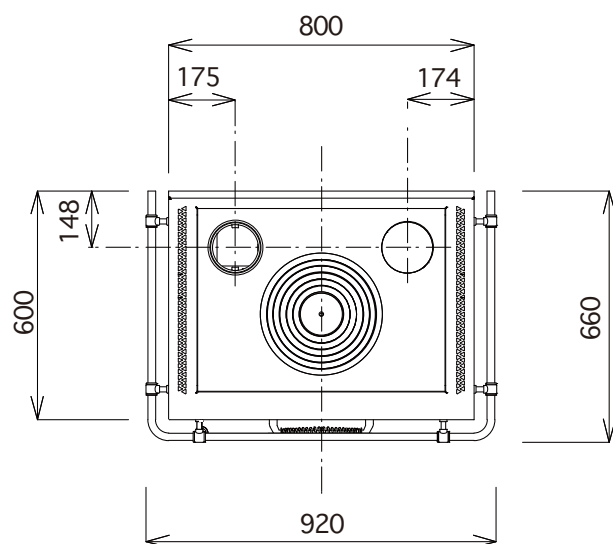

平面図

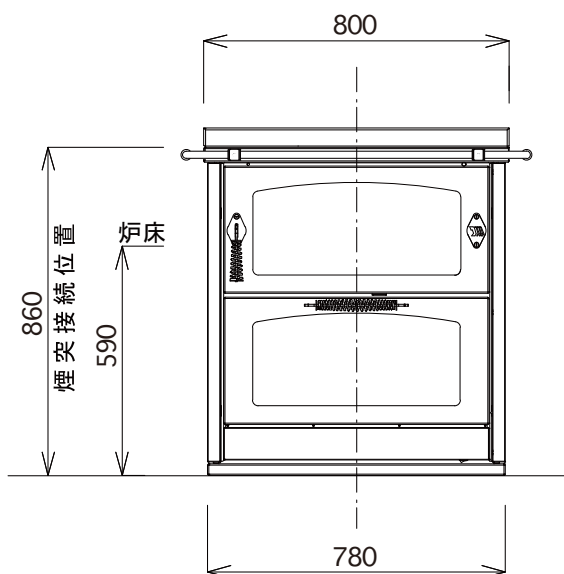

正面図

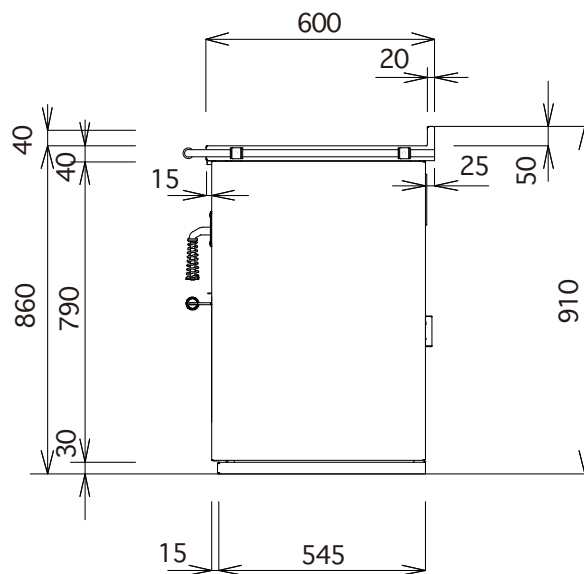

側面図

単位 : mm

COPYRIGHT 2021.02 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

設置計画資料

112 De Manincor : # D0108BK ドミノ 8

2. 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	側方 O'	幅 P	奥行き Q
912 以上	348 以上	375 以上	825 以上	1200 以上	1260 以上

○不燃材とする。
○目地にはモルタルをつめる。

3. 本体離隔距離

3-1 メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	煙突垂直接続				
	C	D	D'	F	F'
遮熱板なし	748	575	1025	947	629
遮熱板あり	348	375	825	747	429

○遮熱板とは 25mm 以上の空気層のある不燃材。

3-1-1 遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
1200	1200	1200	1200

前方：ハンドレールより 1200。
上方：ストーブトップより 1200。

3-2 告示 225 号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示 225 号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	C	D	D'	F	F'
遮熱板なし	1505	1354	1804	1946	1628
遮熱板あり	601	608	1058	1042	724

前方：ハンドレールより 2048、遮熱板設置時 683。
上方：ストーブトップより 1418、遮熱板設置時 709。


3-2-1 遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
3035	1835	2215	1840

4. 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	150	150
遮熱板あり	150	150	150
天井	460	—	150

○断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。
○最低煙突高さはフルーカラーより 5m。

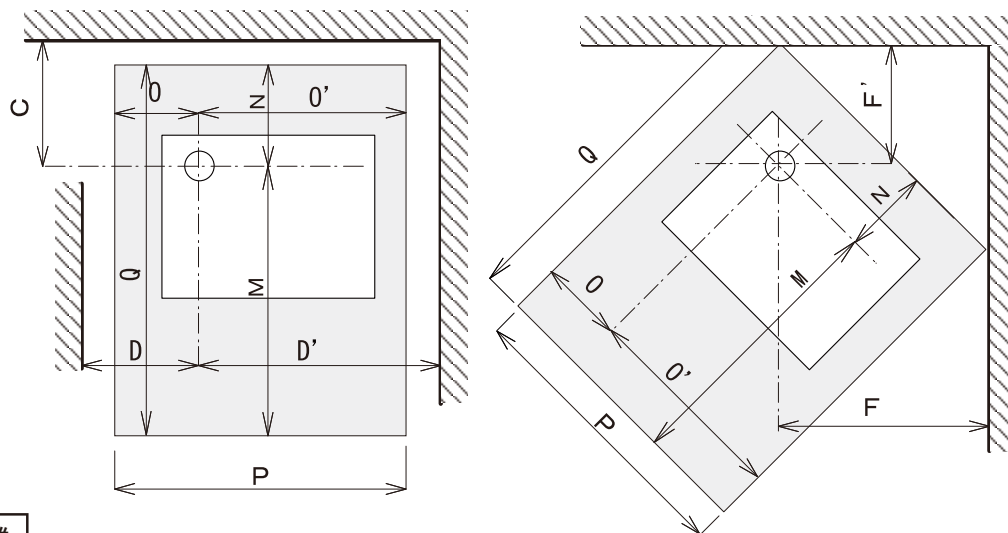

本体離隔距離




単位：mm

COPYRIGHT 2022.08 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

設置計画資料

112 De Manincor : # D0106BK ドミノ6

1. 本体図

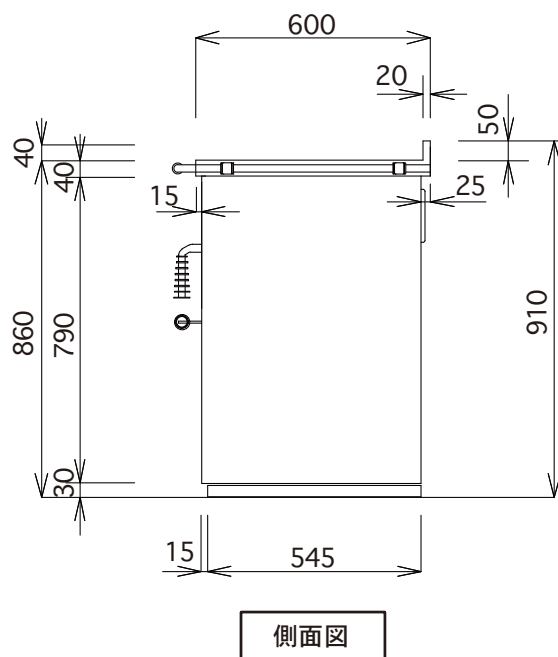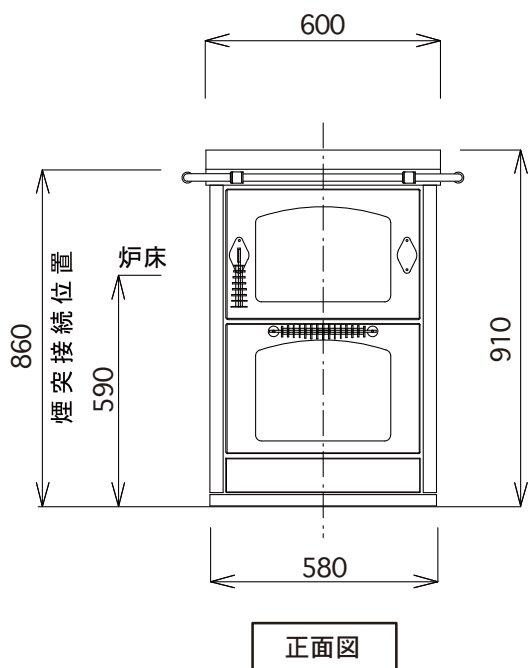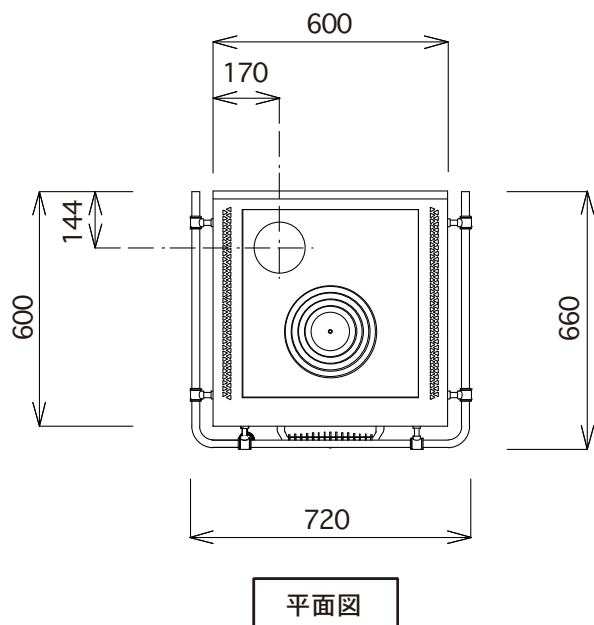

設置計画資料

112 De Manincor : # D0106BK ドミノ 6

2. 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	側方 O'	幅 P	奥行き Q
916 以上	344 以上	370 以上	630 以上	1000 以上	1260 以上

○不燃材とする。
○目地にはモルタルをつめる。

3. 本体離隔距離

3-1 メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	煙突垂直接続				
	C	D	D'	F	F'
遮熱板なし	744	570	830	806	622
遮熱板あり	344	370	630	606	422

○遮熱板とは 25mm 以上の空気層のある不燃材。

3-1-1 遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
1200	1200	1200	1200

前方：ハンドレールより 1200。
上方：ストーブトップより 1200。

3-2 告示 225 号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示 225 号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	C	D	D'	F	F'
遮熱板なし	1319	1355	1615	1624	1440
遮熱板あり	536	605	865	840	657

前方：ハンドレールより 1774、遮熱板設置時 592。
上方：ストーブトップより 1249、遮熱板設置時 625。


3-2-1 遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
2795	1725	2095	1730

4. 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	150	150
遮熱板あり	150	150	150
天井	460	—	150

○断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。
○最低煙突高さはフルーカラーより 5m。

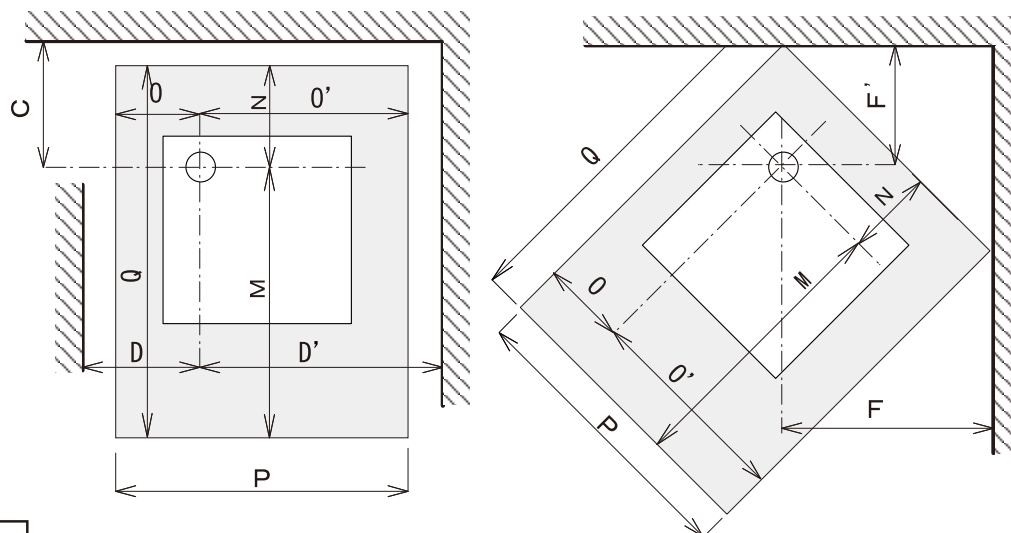

本体離隔距離

単位：mm

COPYRIGHT 2022.08 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

