

販売店様専用

RS-mini DC 排気ファンユニット交換手順

目次

- 1. 対象機種と対象製造番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2
- 2. 交換作業を行う前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2
- 3. DC 排気ファンユニット交換作業に必要な工具類や交換部品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3
- 4. DC 排気ファンユニット交換手順・・・・・・・・・・ P4～P14

1. 対象機種と対象製造番号

【対象機種】 RS-mini 初期型 ※ 1

【対象製造番号】 2015-00001～2017-00450

※ 1

RS-mini 初期型は脱着式排気ファンではない為、排気ファンユニット一式の交換となります。排気ファンユニット交換後は現行の仕様と同様に排気ファンが脱着できます。

2. 交換作業を行う前に

※室内で作業を行う際は、安全な作業スペースを確保し、床や壁に養生を施すなど細心の注意を払い作業を行ってください。

※交換作業の際は安全の為、手袋着用して作業を行ってください。

※電源コードをコンセントから抜いて作業を行ってください。

※作業終了後は作業周辺を清掃してから、道具の搬出を行ってください。

3. DC 排気ファン交換作業に必要な工具類や交換部品

- | | | |
|-----------------|------------|---------------|
| ■プラスドライバー(No.2) | ■マイナスドライバー | ■スパナ(7mm) |
| ■ペンチ | ■ウェス | ■集塵機(乾湿両用集塵機) |
| ■養生シート | ■懐中電灯 | ■手袋 |

交換用部品(弊社販売品)

RS-mini 用 DC 排気ファンユニット




4. DC 排気ファンユニット交換手順

※右側面パネルと背面パネルを取り外しての作業となりますので、給排気筒から本体を取り外した状態で交換作業を行います。

1) 右側面パネル下部にある「給気レバー」を外します。

※傷がつかないようにウェスで給気レバーを保護してから、ペンチで回し給気レバーを取り外します。

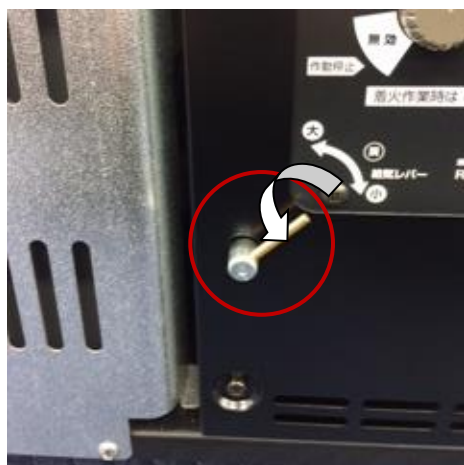

2) 右側面パネル、左側面パネルを取り外します。

※下図赤丸 14 個所のネジを取り外してください。



右側面



操作パネル




左側面

3) 端子台ユニットを取り外します。



※端子台に接続された4本の配線を外し、端子台ユニットを取り外します。
配線ストッパーのツマミを下げると、ロックが解除され配線が抜けますので、絶対に配線を無理やり引っ張って抜かないでください。

端子台上部、左から

- ・ 90℃バイメタルの配線（赤・赤）
 - ・ DC 排気ファンの配線（赤・黒）
- の順となります。

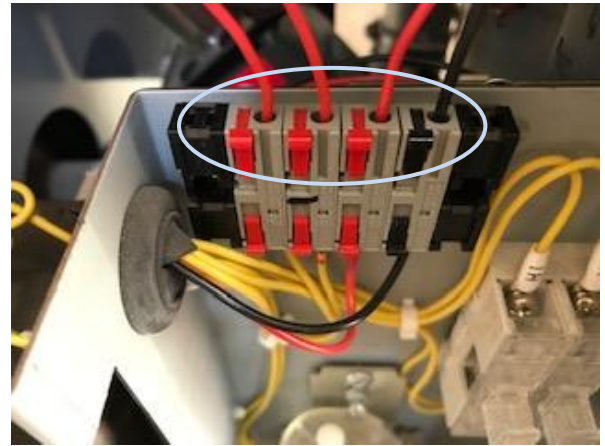

※下図赤丸4個所のビスを外し、端子台ユニットを取り外します。
スパイラルモータのコネクタも取り外します。




スパイラルモータのコネクタ




4) 背面パネルを取り外します。

※下図赤丸8個所のネジを取り外し、背面パネルを取り外します。

背面パネル内側にハーネスクリップで配線が固定されていますので
ハーネスクリップから配線を取り外してから背面パネルを取り外して
ください。


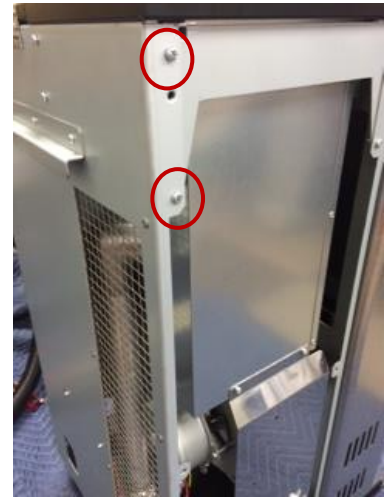


下図、ハーネスクリップ

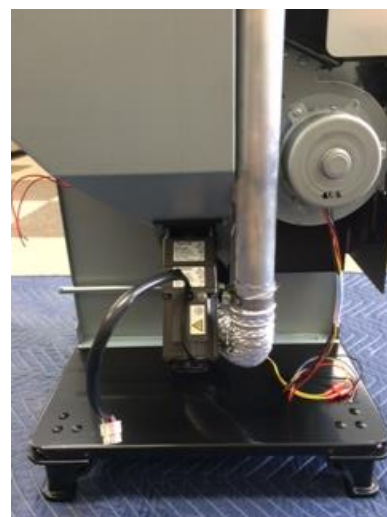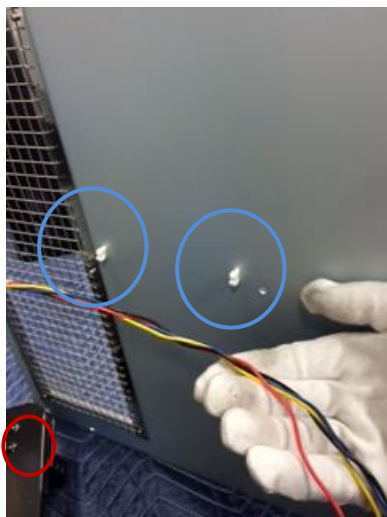


5) アルミダクト、吸気パイプを取り外します。

※下図赤丸のアルミダクト固定具をマイナスドライバーで緩め、アルミダクトを取り外します。


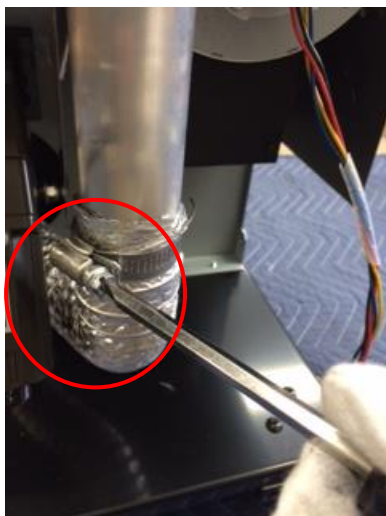


※下図赤丸のネジを外し、吸気パイプを取り外します。




6) 排気筒カバーを取り外します。

※下図赤丸4個所のネジを外し、排気筒カバーを引き上げて外します。

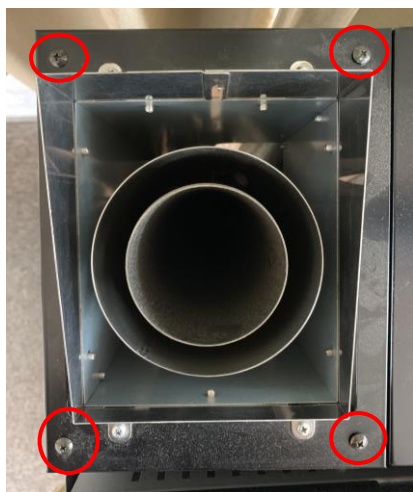

7) DC 排気ファンユニットを取り外します。


※プラスドライバーとスパナ（7 mm）を使用して下図赤丸6個所のネジを外し、DC 排気ファンユニットを取り外します。

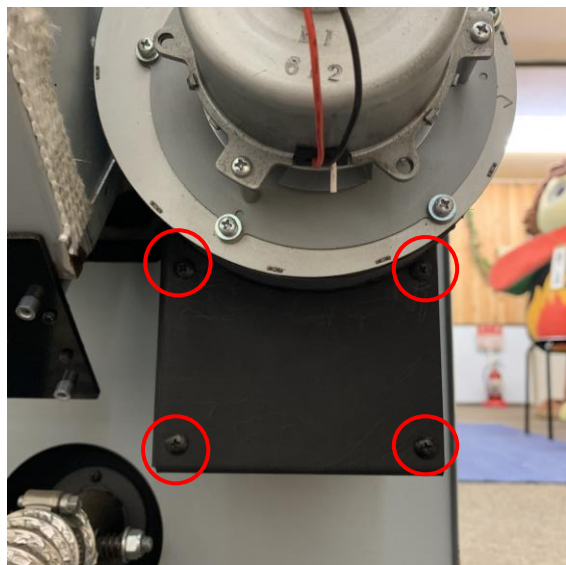

背面パネル側




排気ファン裏側




※排気ファンユニットを取り外したら、排気ボックス内部の灰や煤を集塵機を使用して除去してください。



8) 取り外した DC 排気ファンユニットのセパレータから、吸気エルボを取り外します。(ネジ 2 箇所)

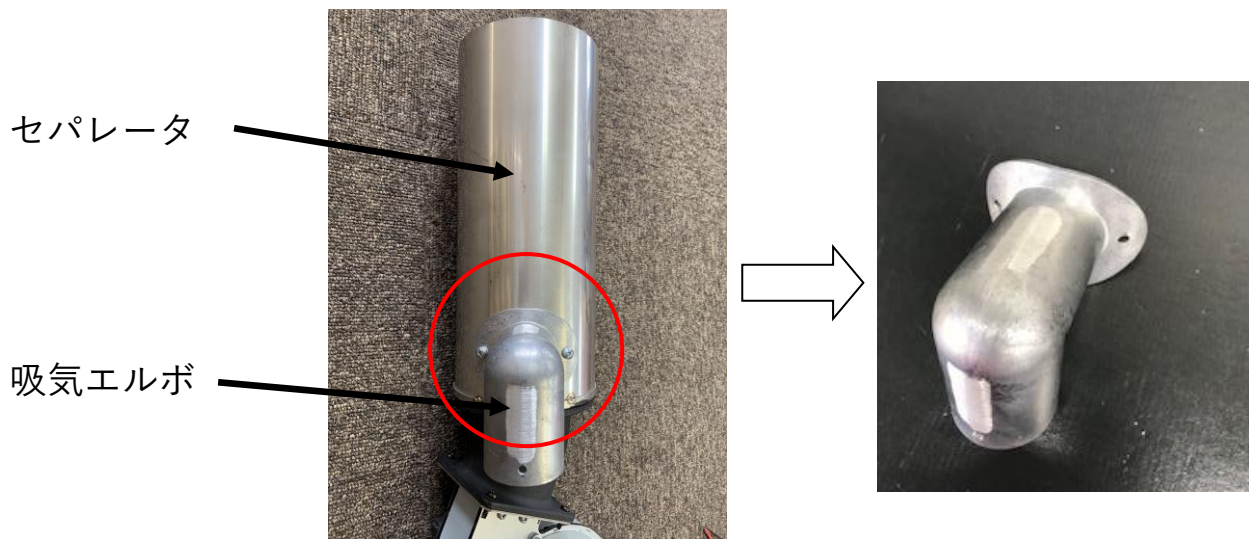

※交換用 DC 排気ファンユニットに、上記で取り外した吸気エルボをセットしてネジ締め固定します。(ネジ 2 箇所)

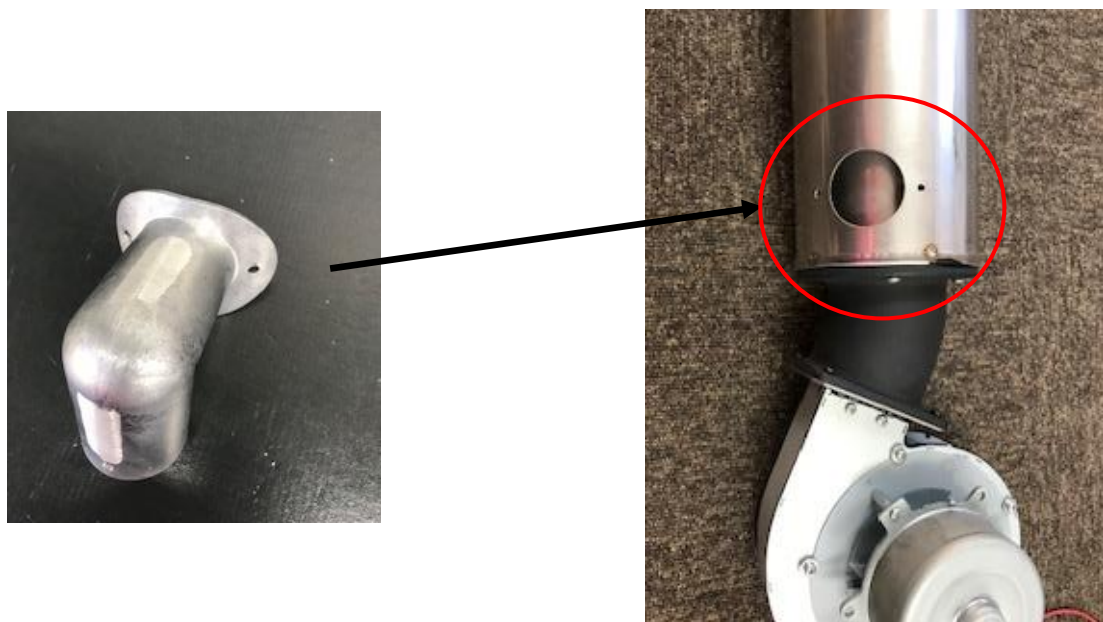


交換用 DC 排気ファンユニット

9) 交換用 DC 排気ファンユニットを取り付けます。


※下図のようにネジとネジ穴を合わせてセットします。

プラスドライバーとスパナ（7 mm）を使用してネジとナットを締め固定します。



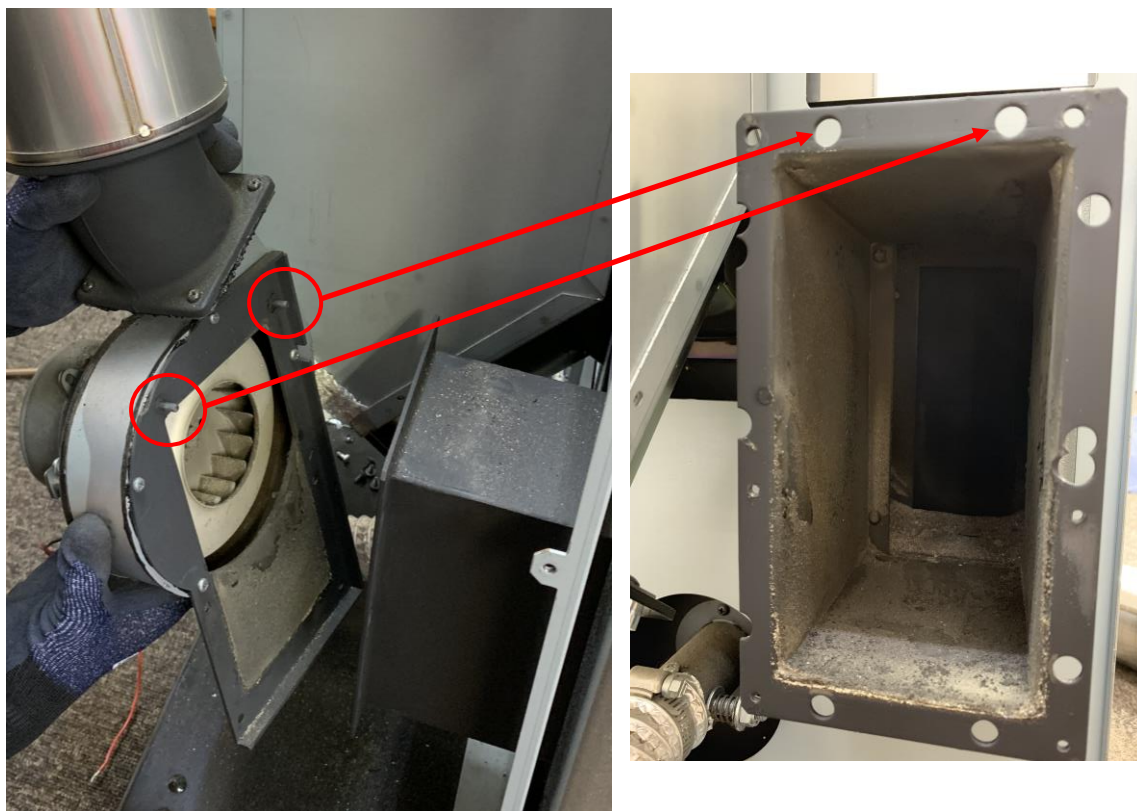


10) 吸気パイプ、アルミダクトを取り付けます。

※吸気パイプを吸気ダクトに差し込み、ネジを締め固定します。

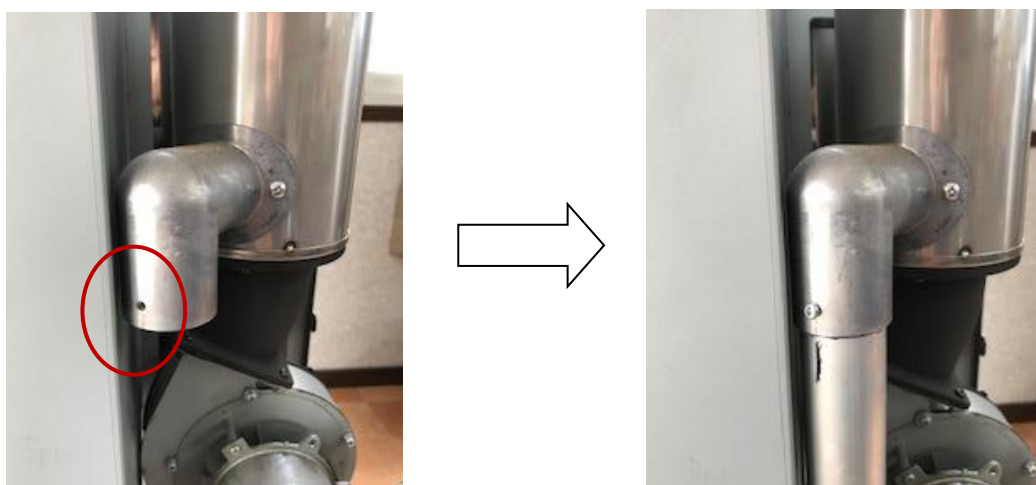

※アルミダクトを吸気パイプに差し込み、マイナスドライバーで固定金具を締め固定します。

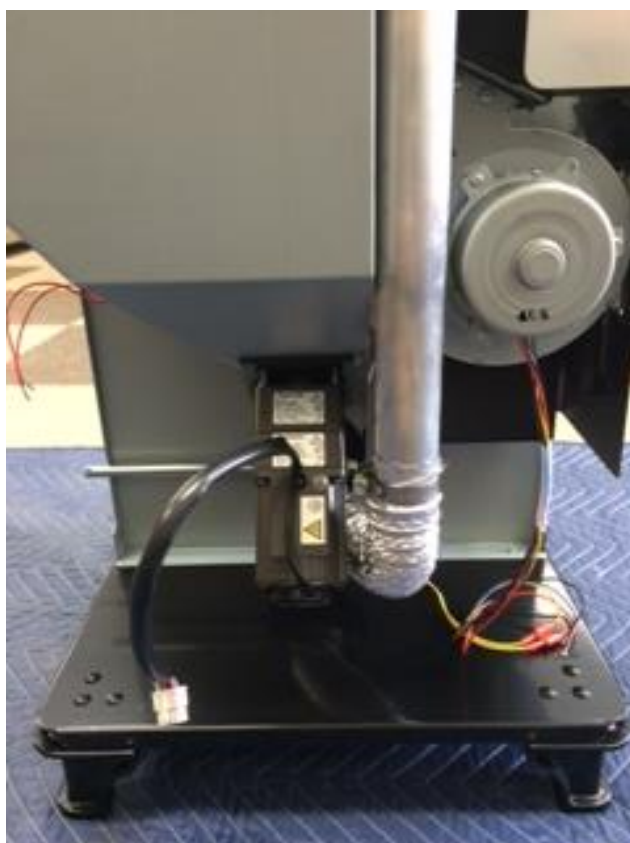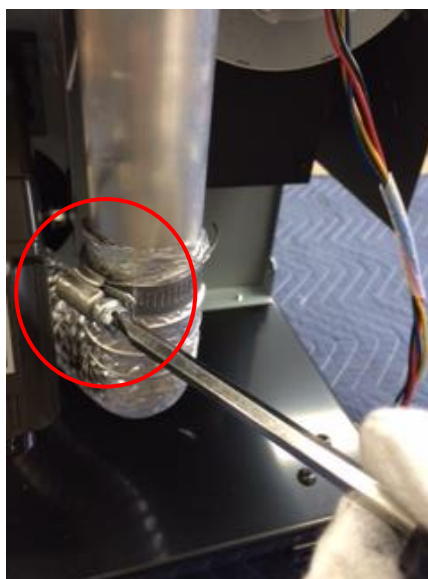

11) 背面パネルを取り付けます。

※背面パネル内側のハーネスクリップに排気ファンの配線を固定します。




※背面パネルをセットし、下図赤丸8個所のネジを締め固定します。



右側面パネル



背面パネル

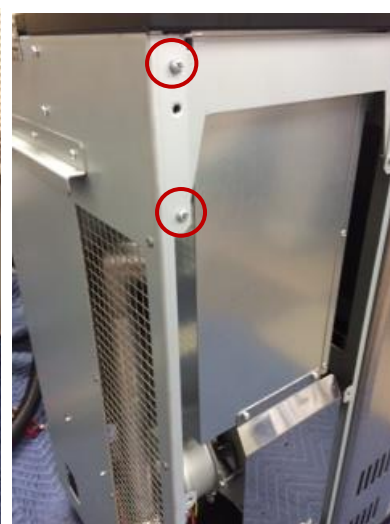

左側面パネル

※ネジ締め固定順番

- ・ 背面パネル上部 2 個所
- ・ 右側面パネル 2 個所
- ・ 左側面パネル 2 個所
- ・ 背面パネル下部 2 個所

上記順で仮締めしたあとに本締めを行ってください。


12) 端子台ユニットを取り付けます。

※スパイラルモータのコネクタを取り付けます。



※端子台ユニットを取り付けます。

下図赤丸4個所のネジを締め端子台ユニットを固定します。




13) 端子台に配線を接続します。

※下図青丸で囲ってあるように配線を接続します。配線を差し込んだ状態でツマミを上げると配線をロックできます。

最後に抜けないか軽く引っ張って、ロックされているか確認を行ってください。

端子台上部、左から

- ・ 90℃バイメタルの配線（赤・赤）
 - ・ DC 排気ファンの配線（赤・黒）
- の順となります。

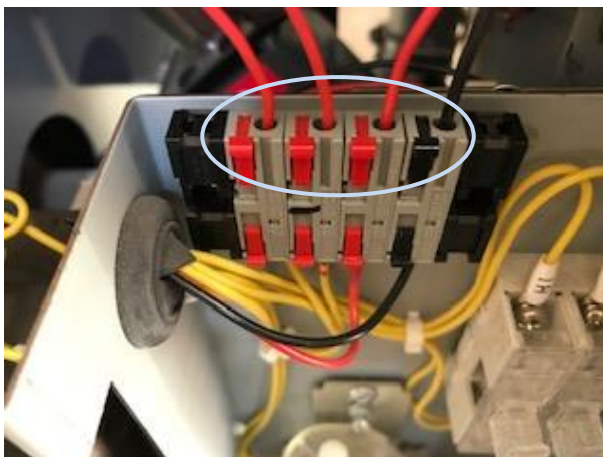

14) 各側面パネルをセットし、下図赤丸 14 個所のネジを締め固定します。



右側面



操作パネル



左側面

15) 給気レバーを取り付けます。

※傷がつかないようにウェスで給気レバーを保護してから、ペンチで回し取り付けます。




16) 動作確認を行います。

※室内に灰や煤が飛散しますので、必ずストーブ本体と給排気筒を接続した状態で動作確認を行ってください。

本体と排気筒を接続しましたら、電源コードを本体側とコンセントに差し込み、感震自動消火装置の鉄球を上げ、電源スイッチを入れます。

「排気ファン」は下図の位置から目視確認を行い、「スパイラルモータ」はペレットダイヤルを回し燃料タンクから目視確認を行ってください。

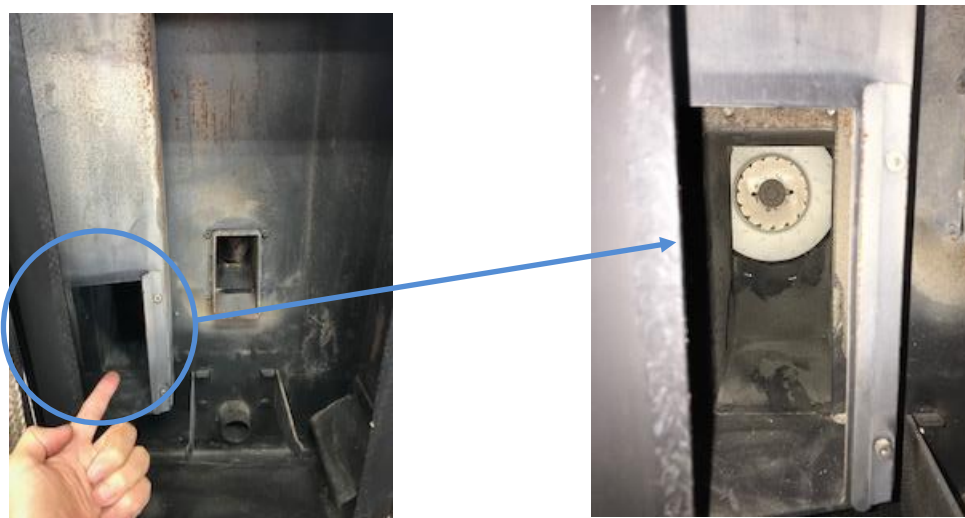

動作確認が終わりましたら電源スイッチを切ってから、電源コードを抜いて DC 排気ファンを停止させます。



〒950-2264 新潟県新潟市西区みずき野 2-12-9
TEL025-239-1400 FAX025-239-1401
販売店様専用電話番号：025-239-1402