

参考図




【最低離隔距離(サウナヒーター単品)および室温センサー位置】

<正面視>

<側面視>


<上面視>

【外形図】

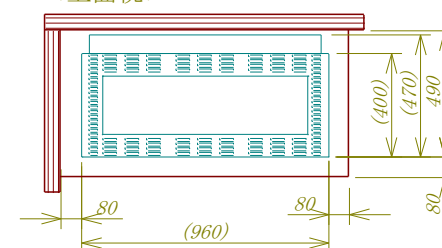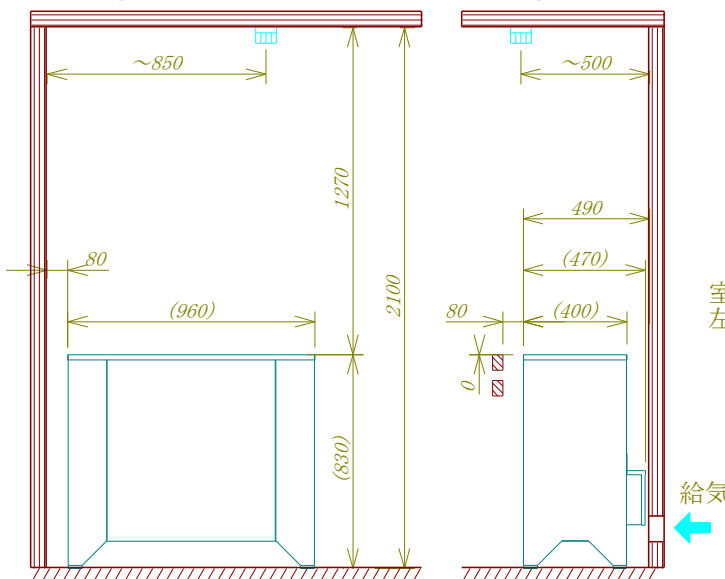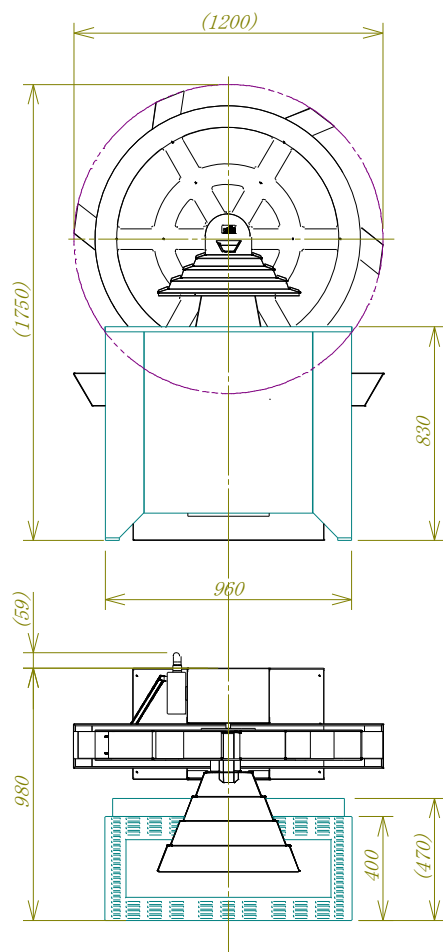

室温センサーは、サウナヒーターの中心部を避けて、左図の位置に設置してください。

【最低離隔距離(Watermill付き)】

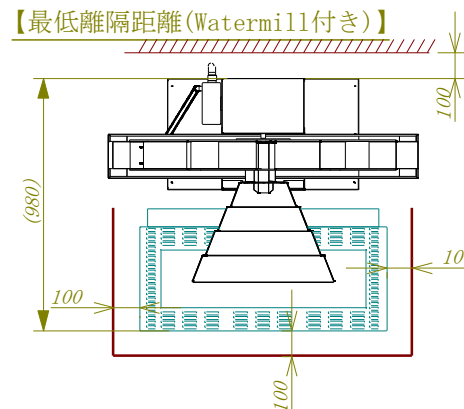

【サウナキャビン最小給気口サイズ】

	最小給気口サイズ
G18	50 x 6 cm
G24	50 x 8 cm
G30	50 x 10 cm

【仕様】

製品名	EOSサウナヒーター Watermill with Gliath Heaterシリーズ		
型番	G18	G24	G30
電源(EmotouchIIIコントローラー)	230V N AC 50Hz		
電源(サウナヒーター)	Y400V 3N AC 50/60Hz		
消費電力	18kW	24kW	30kW
外径寸法 (Water mill無)	幅960mmx高830mm奥行470mm		
外径寸法 (Water mill付)	幅1200mmx高1750mm奥行980(+59)mm		
製品質量	約85kg		
ストーン容量	約75kg		
適用体積※	24-35m3	35-45m3	45-65m3

※①非断熱面積 (ガラス窓など) 1m2に付き1.2m3の体積を加算する必要があります。

例) 高2m x 幅2m x 奥行2mのサウナルームに1m2の窓がある場合

サウナルーム体積: 2m x 2m x 2m = 8m3

非断熱面積: 1m2 x 1.2 = 1.2m3

=>適用体積が8m3 + 1.2m3 = 9.2m3のサウナヒーターを選定してください。

②内装の壁の熱容量が大きい (ストーンなど) の場合、1m2に付き1.2m3の体積を加算する必要があります。

例) 内装がすべてストーンでできた高2m x 幅2m x 奥行2mのサウナルームの場合

サウナルーム体積: 2m x 2m x 2m = 8m3

ストーン壁面積: 5面 (床を除く天井、側面) x 2m x 2m x 1.2 = 24m3

=>適用体積が8m3 + 24m3 = 32m3のサウナヒーターを選定してください。

③バレルサウナやログハウスに設置する場合、体積を1.5倍として、適用体積を検討してください。

例) 高2mx幅2mx奥行2mのログハウスサウナルームの場合


サウナルーム体積: 2m x 2m x 2m = 8m3

=>適用体積が8m3 x 1.5 = 12m3のサウナヒーターを選定してください。

承認	確認	担当
阿南	阿南	阿南

一	2023-01-22	新規作成（参考図） （担） 阿南 （確） 阿南 （承） 阿
改定	年月日	内容
名称	EOSサウナヒーター Watermill with Goliath Heaterシリーズ	
図番	SA230001	尺度 No 1／3
株式会社バークマン		


参考义




- ボ-ズタイム:水車が反時計回りに回転し、ワリュウがなされない状態となります。
- スーパージョックタイム:水車が時計回りに回転し、ワルターに水が供給され、ワリュウされます。
- 信号①(イブン照明用):ワリュウが始まる1.5分前からスーパージョックタイムが終わるまでイブン用照明の信号が出ます。
- 信号②(イブン換気用):スーパージョックタイム中に、イブン換気用の信号が出ます。

フ ロ ャ ム ス イ ッ チ
ス イ ッ チ 1 = o f f
ス イ ッ チ 2 = o f f


<プログラム2. イベントタイム間隔45分>



<プログラム3. イベントタイム間隔60分>



<プログラム4. リモートスイッチによるイベント>



ボースタイム	リフトスイッチ押 (オプショナル部品)	●									
スチームショックタイム		●									
信号①(ハイト照明用)		●									
信号②(ハイト換気用)		●									
経過時間(分)		1.5	1	0.1	0.3	1	0.1	0.3	1	0.1	0.3

-	2023-01-22	新規作成（参考図）	(担) 阿南 (確) 阿南 (承) 阿南
決定	年月日	内容	
名称	EOSサナヒーター Watermill with Goliath Heaterシリーズ*		尺度 1 : 2.0
図番	SA230001		No 2 / 3
株式会社バーグマン			