

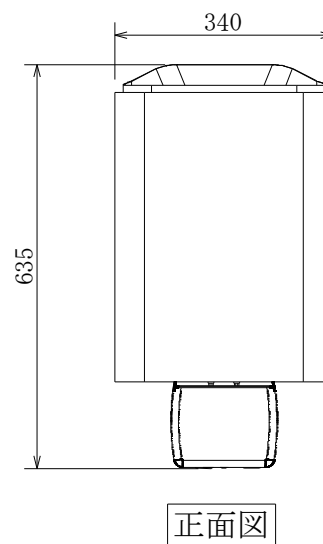


品名	DELTA3 02 (デルタ 3 02)	仕様	
		材質・重量	素材：スチール製/重量8kg (サウナストーン最大11kg)
品番	D36E	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	単相200V (50/60Hz) / 2.7kW / 13.5A	制御	室温コントロール/40～110℃、過昇温度防止装置 (バイメタル式150℃) タイマー/最大6時間 (10分間隔)、タイマー/最大12時間 (10分間隔)

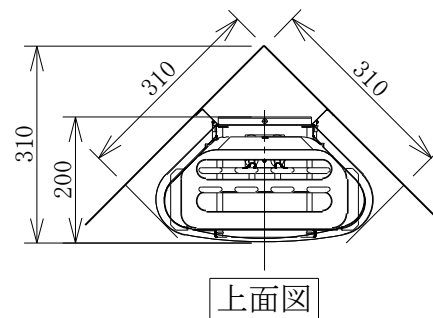

株式会社HARVIA JAPAN

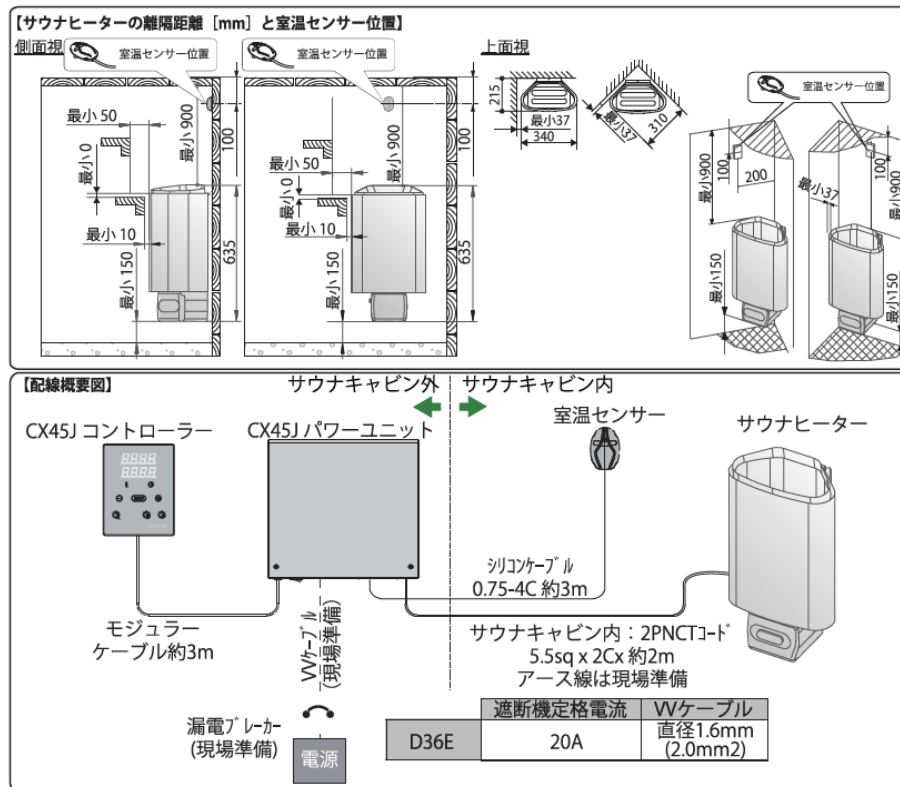

■室温センサーの設置に関して

室温センサー仕様: NTCサーミスタ、約 22k Ω @25℃、W51mmxH73mmxD27mm、重さ 175g
過熱防止装置作動温度: 150℃

室温センサーは手動復帰型過熱防止装置付きの温度センサーでキャビン内の温度を測定します。


室温センサーは、ヒーター中心の真上のヒーターを設置する壁に取り付けてください。室温センサーを指定外の場所に取り付けると温度を適切に測定できないことで、異常過熱の原因となる可能性があります。

センサーは流入空気の影響を受けない位置に取り付ける必要があります。不正確な温度を測定することで異常過熱を防止するために、換気口の近くには設置しないでください。


標準付属の室温センサーのケーブル長さは 3m です。同じ仕様のケーブルで延長することができますが、25m 以上のケーブルは使用しないでください。

<室温センサー位置 [mm]>

コーナーに設置する場合

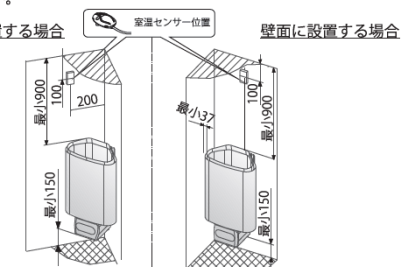


壁面に設置する場合



<サウナキャビンの換気>

十分な換気はサウナにとって非常に重要です。サウナキャビン内の推奨空気交換回数は 6 回 / 時間です。給気パイプは外部から直接供給される必要があります。推奨換気システムを以下に示します。

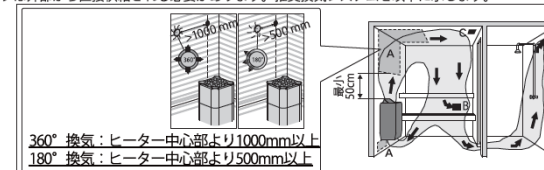

A: 給気口の設置場所。機械式の換気装置を使用される場合は、給気パイプはヒーターから 50cm 以上の高さに配置する必要があります。自然対流による換気の場合、ヒーターの下部もしくは隣接する場所に給気口を設置してください。給気口のパイプ口径は Φ 50~100mm としてください。

⚠ 室温センサーの温度測定へ影響を与えるような換気口を設けしないでください。室温センサーと換気口の離隔距離を守った位置に設置してください。

B: 排気口の設置場所。床下近くで、ヒーターからできる限り遠くの位置に設置してください。排気口は、給気口の 2 倍となるパイプ口径 (Φ 100mm ~ 200mm) としてください。

C: サウナキャビン乾燥用の追加排気口の設置場所。サウナ中は閉じてください。サウナ後にキャビン乾燥させるため、入口ドアを開放することもあります。

D: 浴室に換気扇がある場合、サウナの入口ドアの下部に隙間を設けることもできます。この場合、隙間は少なくとも 100mm 以上としてください。また、この場合の換気扇は機械式の排気装置としてください。

品名	DELTA3 02 (デルタ 3 02)	仕様	
		材質・重量	素材: スチール製/重量8kg (サウナストーン最大11kg)
品番	D36E	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	単相200V (50/60Hz) / 2.7kW/13.5A	制御	室温コントロール/40~110℃、過昇温度防止装置 (パイメタル式150℃) ワタタイマー/最大6時間 (10分間隔)、ワタタイマー/最大12時間 (10分間隔)



株式会社HARVIA JAPAN

製品名	サウナヒーター Delta シリーズ
型 番	D36E
電 源	200[V] 50/60 [Hz]
消費電力	2.7kW
外形寸法	高 635 x 幅 340 x 奥行 200 [mm]
製品質量	約 8[kg]
ストーン容量	最大 11 [kg]
適用体積※	1.5~2.7 [m ³]
安全装置	過熱防止装置 (作動温度 150℃)

※①非断熱面積（ガラス窓など）1m² に付き 1.2m³ の体積を加算する必要があります。

例) 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームに 1m² の窓がある場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

非断熱面積：1m² x 1.2→1.2m³

=> 適当体積が 8m³ + 1.2m³ =9.2m³ のサウナヒーターを選定してください。

②内装の壁の熱容量が大きい（ストーンなど）場合、1m² に付き 1.2m³ の体積を加算する必要があります。

例) 内装が全てストーンでできた 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のサウナルームの場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

ストーン壁面積：5 面（床を除く天井、側面）x 2m x 2m x 1.2 → 24m³

=> 適当体積が 8m³ + 24m³ =32m³ のサウナヒーターを選定してください。

③バレルサウナやログハウスに設置する場合、体積を 1.5 倍として、適用体積を検討してください。

例) 高 2m x 幅 2m 奥行 2m のログハウスサウナルームの場合

サウナルーム体積：2m x 2m x 2m=8m³

=> 適当体積が 8m³ x 1.5 = 12m³ のサウナヒーターを選定してください。

品名	DELTA3 02 (デルタ 3 02)	仕様	
		材質・重量	素材：スチール製/重量8kg (サウナストーン最大11kg)
品番	D36E	放熱方式	対流式
定格電圧/ 出力/電流	単相200V (50/60Hz) /2.7kW/13.5A	制御	室温コントロール/40~110℃、過昇温度防止装置 (バイメタル式150℃) ワタマー/最大6時間 (10分間隔)、ワタマー/最大12時間 (10分間隔)



株式会社HARVIA JAPAN