


設置計画資料 【HETA ロギ】

2 床の保護範囲

側方O	幅P	奥行きQ
584以上	1168以上	668以上

N=床保護後端から煙突芯まで。

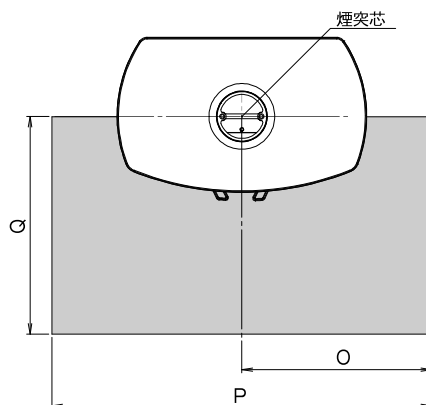

単位：すべてmm

3 本体離隔距離

3-1 告示225号離隔距離(可燃物燃焼部分)

壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	1354	1067	1597	1451	1354	1740
遮熱板あり	452	356	695	740	452	838

前方：ストーブ全面より2044、遮熱板設置時682
 上方：ストーブトップより1257、遮熱板設置時629

3-1-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
2800	1770	2030	1770

3-2 メーカー離隔距離

本体離隔距離

	煙突垂直接続					
壁仕上	A	B	C	D	E	F
遮熱板なし	150	450	393	834	150	536
遮熱板あり	150	150	393	534	150	536

○ 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁

	煙突水平接続	
壁仕上	A	B
遮熱板なし	200	450
遮熱板あり	150	150

○ 煙突水平接続時は煙突水平距離500mm以内とし、断熱二重煙突を使用する。



3-2-1 遮熱板 遮熱板寸法(最小離隔距離)

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅(中心)	高さ(設置面より)	幅	高さ(設置面より)
1067	1045	997	1045

4 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
遮熱板あり	—	—	150
天井	460	—	150

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。
 ○ 最低煙突高さは、ストーブトップより4m。

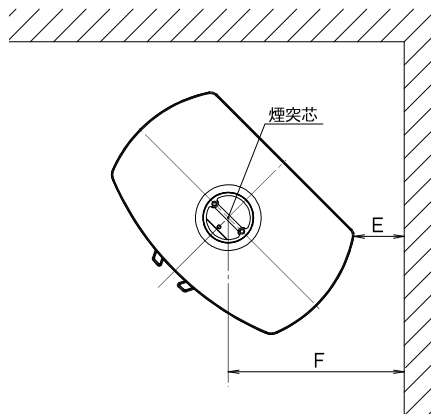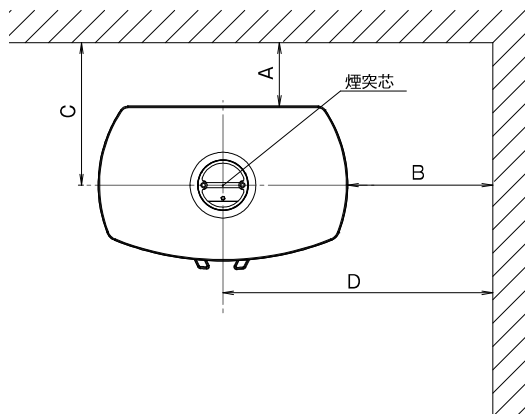

○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする