


# 設置計画資料

PLIMSØLL


設置計画資料

114 PLIMSOLL : #S5 リッジ ベース

設置計画資料

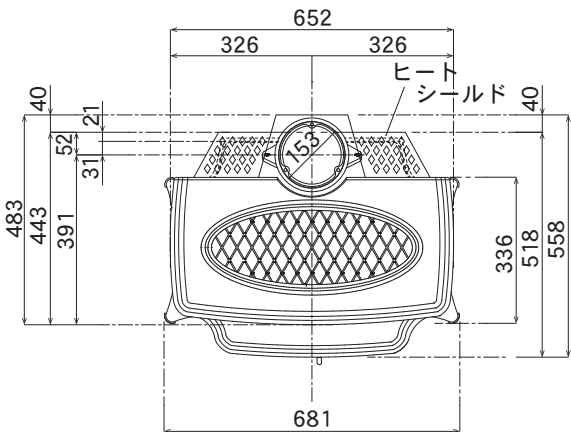

平面図

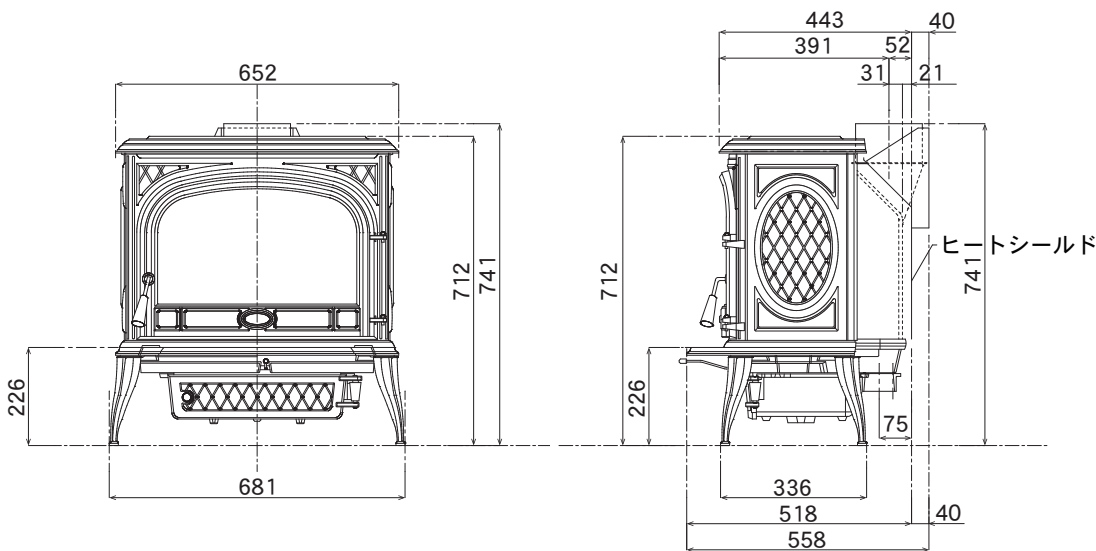

正面図

側面図

単位 : mm

COPYRIGHT 2025.07 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.


# 設置計画資料

## 114 PLIMSOLL : #S5 リッジ ベース

### 2. 床の保護範囲

| 前方 M   | 後方 N   | 側方 O   | 幅 P    | 奥行き Q   |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 766 以上 | 242 以上 | 491 以上 | 982 以上 | 1008 以上 |

N= 床保護後端から煙突芯まで。

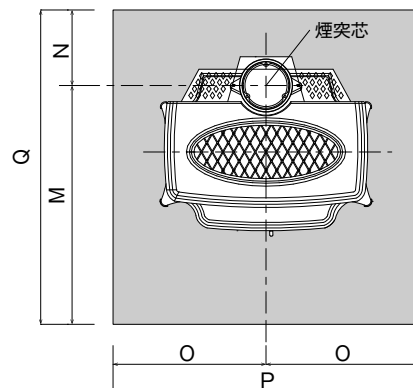

### 3. 本体離隔距離

#### 3-1 メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

| 壁仕上   | 煙突垂直接続 |     |     |     |     |     |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | A      | B   | C   | D   | E   | F   |
| 遮熱板なし | 200    | 400 | 292 | 726 | 400 | 594 |
| 遮熱板あり | 150    | 200 | 242 | 526 | 200 | 394 |

○ 遮熱板とは 25 mm 以上の空気層のある不燃材壁。

#### 3-1-1 遮熱板寸法 (最小離隔距離)

| 壁に平行設置 |            | コーナー 45°設置 |            |
|--------|------------|------------|------------|
| 幅 (中心) | 高さ (設置面より) | 幅          | 高さ (設置面より) |
| 902    | 841        | 844        | 841        |

前方：ストーブ前面より 1500  
上方：ストーブトップより 1500

#### 3-2 告示 225 号離隔距離 (可燃物燃焼部分)

内装制限緩和の告示 225 号に従い、壁、天井を難燃材等 (木材含む) の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

| 壁仕上   | A    | B   | C    | D    | E   | F    |
|-------|------|-----|------|------|-----|------|
| 遮熱板なし | 1003 | 838 | 1095 | 1164 | 838 | 1284 |
| 遮熱板あり | 334  | 300 | 426  | 626  | 300 | 496  |

前方：ストーブ前面より 1514、遮熱板設置時 505。  
上方：ストーブトップより 1199、遮熱板設置時 502。



#### 3-2-1 遮熱板寸法 (最小離隔距離)

| 壁に平行設置 |            | コーナー 45°設置 |            |
|--------|------------|------------|------------|
| 幅 (中心) | 高さ (設置面より) | 幅          | 高さ (設置面より) |
| 2202   | 1491       | 1600       | 1491       |

### 4. 煙突離隔距離

| 壁仕上   | 室内煙突 | 煙突ヒートシールド付 | 断熱二重煙突 |
|-------|------|------------|--------|
| 遮熱板なし | 460  | 230        | 150    |
| 遮熱板あり | —    | —          | 150    |
| 天井    | 460  | —          | 150    |

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。  
○ 最低煙突高さは、ストーブトップより 4m。

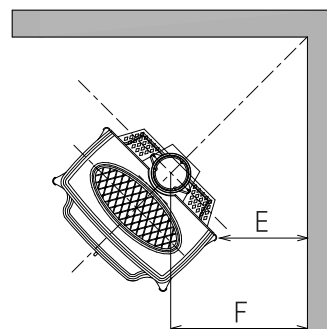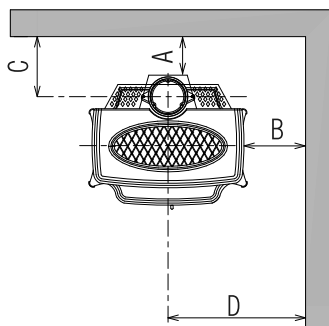

○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする。

本体離隔距離


単位：mm

COPYRIGHT 2025.07 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.


# 設置計画資料

## 114 PLIMSOLL : #S6 リッジ マキシム

設置計画資料

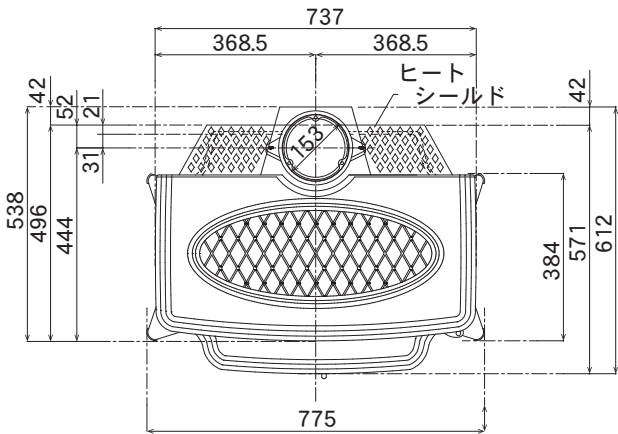

平面図

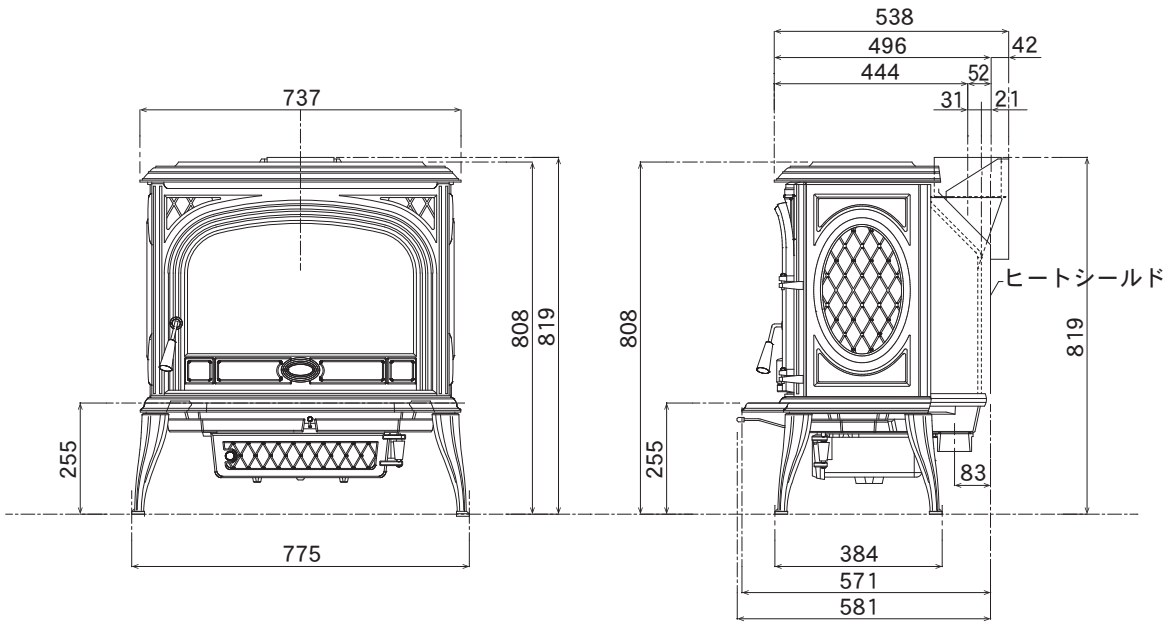

正面図

側面図

単位 : mm

COPYRIGHT 2025.07 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.


# 設置計画資料

## 114 PLIMSOLL : #S6 リッジ マキシム

### 2. 床の保護範囲

| 前方 M   | 後方 N   | 側方 O   | 幅 P     | 奥行き Q   |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| 818 以上 | 294 以上 | 588 以上 | 1176 以上 | 1112 以上 |

N= 床保護後端から煙突芯まで。

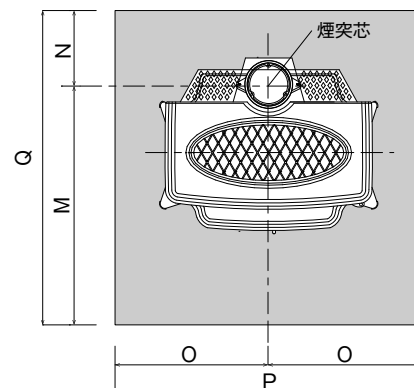

### 3. 本体離隔距離

#### 3-1 メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

| 壁仕上   | 煙突垂直接続 |     |     |     |     |     |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | A      | B   | C   | D   | E   | F   |
| 遮熱板なし | 200    | 400 | 294 | 769 | 400 | 619 |
| 遮熱板あり | 150    | 200 | 244 | 569 | 200 | 419 |

○ 遮熱板とは 25 mm 以上の空気層のある不燃材壁。

#### 3-1-1 遮熱板寸法（最小離隔距離）

| 壁に平行設置 |           | コーナー 45°設置 |           |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 幅（中心）  | 高さ（設置面より） | 幅          | 高さ（設置面より） |
| 988    | 919       | 894        | 919       |

前方：ストーブ前面より 1500  
上方：ストーブトップより 1500

#### 3-2 告示 225 号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示 225 号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

| 壁仕上   | A    | B   | C    | D    | E   | F    |
|-------|------|-----|------|------|-----|------|
| 遮熱板なし | 1120 | 941 | 1214 | 1310 | 941 | 1430 |
| 遮熱板あり | 373  | 314 | 467  | 683  | 314 | 528  |

前方：ストーブ前面より 1691、遮熱板設置時 564。  
上方：ストーブトップより 1320、遮熱板設置時 560。


#### 3-2-1 遮熱板寸法（最小離隔距離）

| 壁に平行設置 |           | コーナー 45°設置 |           |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 幅（中心）  | 高さ（設置面より） | 幅          | 高さ（設置面より） |
| 2494   | 1677      | 1739       | 1677      |


### 4. 煙突離隔距離

| 壁仕上   | 室内煙突 | 煙突ヒートシールド付 | 断熱二重煙突 |
|-------|------|------------|--------|
| 遮熱板なし | 460  | 230        | 150    |
| 遮熱板あり | —    | —          | 150    |
| 天井    | 460  | —          | 150    |

○ 断熱二重煙突の離隔距離は、内側煙突からの寸法。  
○ 最低煙突高さは、ストーブトップより 4m。

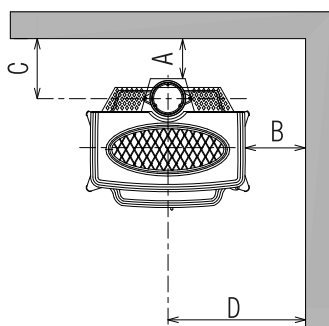

本体離隔距離

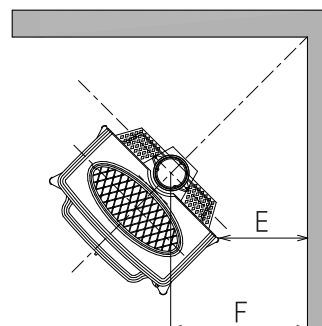

○ コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする。

単位：mm

COPYRIGHT 2025.07 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

