




設置計画資料

110 VC : #1975 デファイアント


1. 本体図

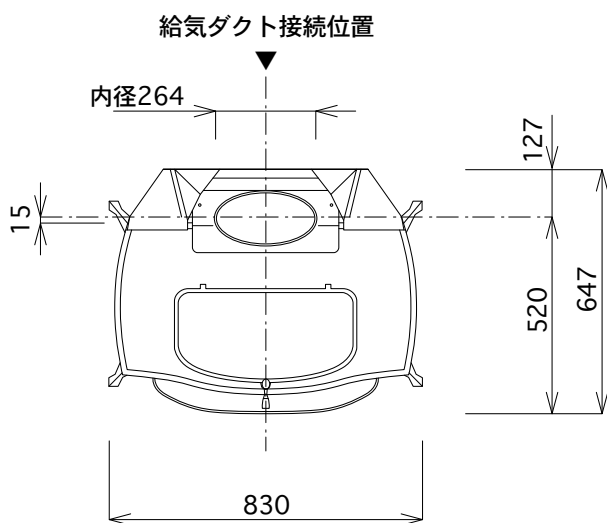

平面図

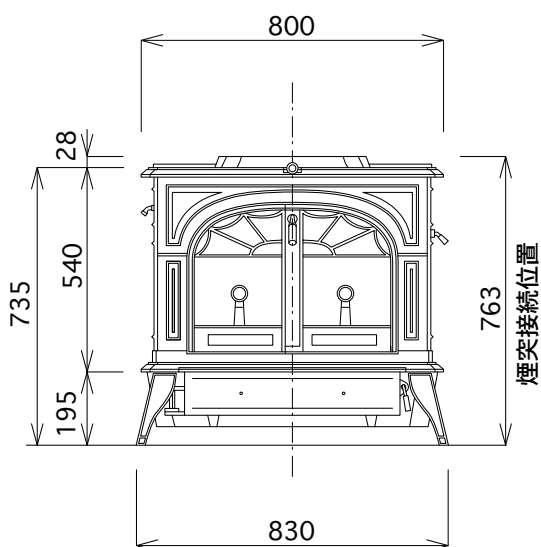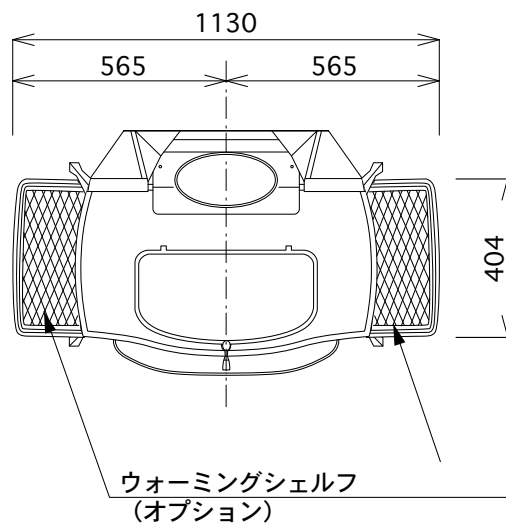

正面図

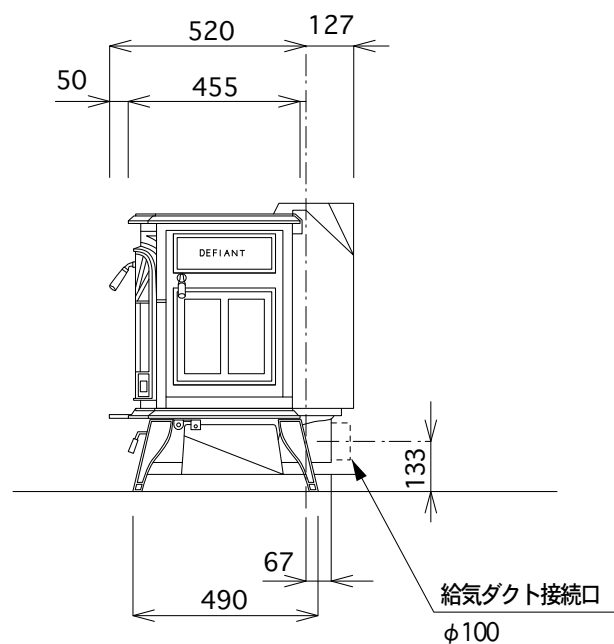

側面図

単位 : mm

COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

設置計画資料

110 VC : #1975 デファイアント

2. 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	幅 P	奥行き Q
930 以上	340 以上	610 以上	1220 以上	1270 以上

- 不燃材の熱抵抗値 R は $0.187\text{m}^2\text{K/W}$ 以上の数値とする。
- 目地にはモルタルをつめる。

3. 本体離隔距離

3-1 告示 225 号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示 225 号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	1280	1406	1425
遮熱板あり	512	736	657

前方：アッシュリッップより 1740、遮熱板設置時 580。
 上方：フルーカラーより 1429、遮熱板設置時 715。

3-1-1 遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
2690	1685	1940	1690

3-2 メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

壁仕上	煙突垂直接続		
	C	D	F
遮熱板なし	508	933	742
遮熱板あり	318	667	577

- 遮熱板とは 25mm 以上の空気層のある不燃材壁。
- リアヒートシールドは指定の物。



3-2-1 遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー 45° 設置	
幅（中心）	高さ（設置面より）	幅	高さ（設置面より）
1220	1220	1220	1220

4. 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	460	230	150
天井	762	—	150

- 断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。
- 煙突ヒートシールドは本体接続部（フルーカラー）より室内煙突の全長に渡り取り付け。
- 最低煙突高さはフルーカラーより 5m。

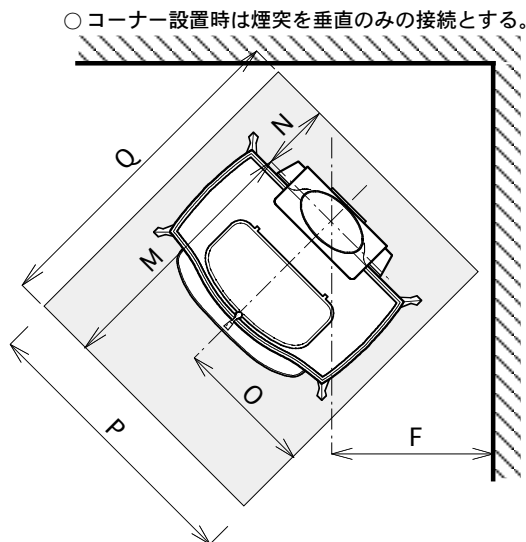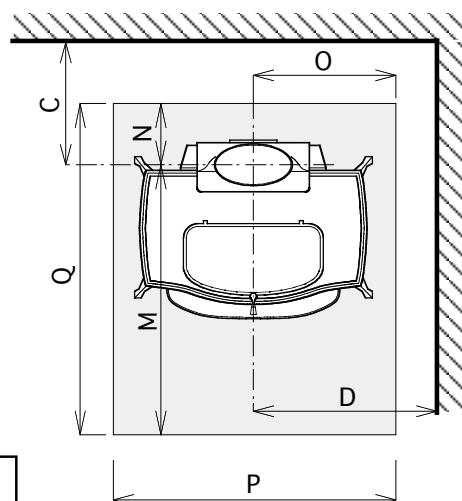

本体離隔距離

単位：mm

COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.