

● 床の保護範囲

前方 M	後方 N	側方 O	幅 P	奥行き Q
866以上	301以上	558以上	1116以上	1167以上

○不燃材の熱抵抗値Rは
0.105m²K/W以上の数値とする。
○目地にはモルタルをつめる。

● 本体離隔距離

告示225号離隔距離（可燃物燃焼部分）

内装制限緩和の告示225号に従い、壁、天井を難燃材等（木材含む）の仕上げを施した場合は、下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が特定不燃材料の場合は除外される

壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	1174	1259	1326
遮熱板あり	446	656	598

前方：アッシュリップより1650、遮熱板設置時550。
上方：フルーカラーより1297、遮熱板設置時649。

遮熱板寸法（最小離隔時）

壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅（中心）	高さ （設置面より）	幅	高さ （設置面より）
2420	1620	1760	1630

メーカー離隔距離

建築基準法施行令の内装制限により、壁、天井を木材等の可燃下地材に準不燃材の仕上げを施した場合、および平屋、最上階など内装制限の規制を受けず、壁の仕上げが木材等の可燃材である場合は下表に示された数値以上の離隔距離を設ける。仕上げと下地が不燃材料の場合は除外される。

煙突垂直接続			
壁仕上	C	D	F
遮熱板なし	504	812	640
遮熱板なし+リアヒートシールド [※] +煙突シールド	327	812	640
遮熱板あり	327	532	462
遮熱板あり+リアヒートシールド [※] +煙突シールド	276	532	462

煙突水平接続		
壁仕上	A	B
遮熱板なし+リアヒートシールド [※]	331	458
遮熱板あり+リアヒートシールド [※]	280	178

遮熱板寸法（最小離隔時）



壁に平行設置		コーナー45°設置	
幅（中心）	高さ （設置面より）	幅	高さ （設置面より）
1220	1680	1220	1680

○遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁。
○リアヒートシールドは指定の物。

● 煙突離隔距離

壁仕上	室内煙突	煙突ヒートシールド [※] 付き	断熱二重煙突
遮熱板なし	432	280	150
遮熱板あり	229	229	150
天井	432	-	150

○断熱二重煙突の離隔距離は内側煙突からの寸法。
○煙突シールドは本体接続部（フルーカラー）より610mmまで。
○最低煙突高さはフルーカラーより5m。

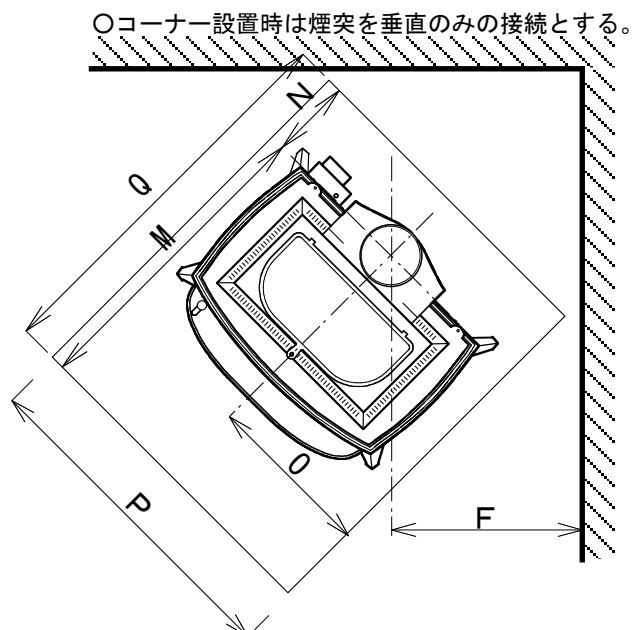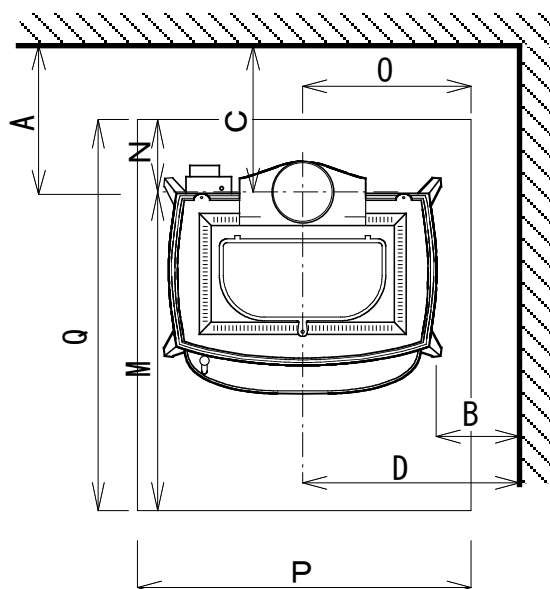

○コーナー設置時は煙突を垂直のみの接続とする。